


1. Wymiary otworów w świetle muru pod stłakę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stłaki.
2. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestrzeni dachowej powinna wynosić 1:500 jej powierzchni.

1. Wymiary otworów w świetle muru pod słatkę okienną i dziwnią dostosować na budowie po wyborze producenta słatki.
2. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestzeni dachowej powinna wynosić 1:500 jej powierzchni.

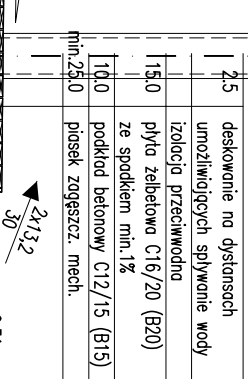

SKANOWA 50	PRZEKROJ A-A	
ARCH.	DOM Murator M1250 BUDOWY	Przebieganie gniazdo BUDYNEK SEPARATORZEM RODZINNY
PAPERS	AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. Katarzyna upr. nr MA/082/04	PAPERS
PAPERS	AUTOR ADAPTACJI	PAPERS
1:50	MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	1:50
2011	A6	2011

~~PRZEKŁÓJ A-A~~