



EGZEMPLARZ POKAZOWY

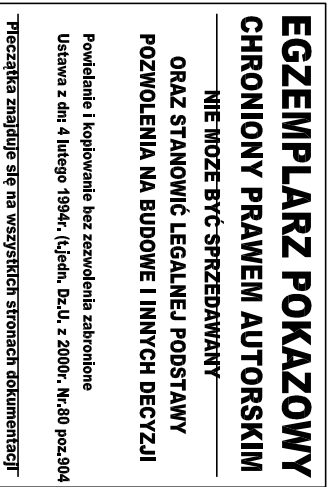

RZDZIAŁ 5 ŚCIANY	
5.1	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.1.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.1.2	parozizolacja
5.1.3	ruszt pod płyty g-k
5.1.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.1.5	włócznieizolacja
5.1.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.1.7	8.0 styropian
5.2	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.2.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.2.2	parozizolacja
5.2.3	ruszt pod płyty g-k
5.2.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.2.5	włócznieizolacja
5.2.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.2.7	8.0 styropian
5.3	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.3.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.3.2	parozizolacja
5.3.3	ruszt pod płyty g-k
5.3.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.3.5	włócznieizolacja
5.3.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.3.7	8.0 styropian
5.4	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.4.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.4.2	parozizolacja
5.4.3	ruszt pod płyty g-k
5.4.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.4.5	włócznieizolacja
5.4.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.4.7	8.0 styropian
5.5	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.5.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.5.2	parozizolacja
5.5.3	ruszt pod płyty g-k
5.5.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.5.5	włócznieizolacja
5.5.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.5.7	8.0 styropian
5.6	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.6.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.6.2	parozizolacja
5.6.3	ruszt pod płyty g-k
5.6.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.6.5	włócznieizolacja
5.6.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.6.7	8.0 styropian
5.7	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.7.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.7.2	parozizolacja
5.7.3	ruszt pod płyty g-k
5.7.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.7.5	włócznieizolacja
5.7.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.7.7	8.0 styropian
5.8	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.8.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.8.2	parozizolacja
5.8.3	ruszt pod płyty g-k
5.8.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.8.5	włócznieizolacja
5.8.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.8.7	8.0 styropian
5.9	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.9.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.9.2	parozizolacja
5.9.3	ruszt pod płyty g-k
5.9.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.9.5	włócznieizolacja
5.9.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.9.7	8.0 styropian
5.10	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.10.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.10.2	parozizolacja
5.10.3	ruszt pod płyty g-k
5.10.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.10.5	włócznieizolacja
5.10.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.10.7	8.0 styropian
5.11	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.11.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.11.2	parozizolacja
5.11.3	ruszt pod płyty g-k
5.11.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.11.5	włócznieizolacja
5.11.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.11.7	8.0 styropian
5.12	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.12.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.12.2	parozizolacja
5.12.3	ruszt pod płyty g-k
5.12.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.12.5	włócznieizolacja
5.12.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.12.7	8.0 styropian
5.13	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.13.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.13.2	parozizolacja
5.13.3	ruszt pod płyty g-k
5.13.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.13.5	włócznieizolacja
5.13.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.13.7	8.0 styropian
5.14	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.14.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.14.2	parozizolacja
5.14.3	ruszt pod płyty g-k
5.14.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.14.5	włócznieizolacja
5.14.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.14.7	8.0 styropian
5.15	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.15.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.15.2	parozizolacja
5.15.3	ruszt pod płyty g-k
5.15.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.15.5	włócznieizolacja
5.15.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.15.7	8.0 styropian
5.16	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.16.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.16.2	parozizolacja
5.16.3	ruszt pod płyty g-k
5.16.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.16.5	włócznieizolacja
5.16.6	2.0 skłębka wodoodporna
5.16.7	8.0 styropian
5.17	ŚCIANY BOCZNE LUKARNY
5.17.1	ściana g-k 2x1,25cm
5.17.2	parozizolacja
5.17.3	ruszt pod płyty g-k
5.17.4	welna min., między elementami konstrukcyjnymi ściany
5.17.5	włócznieizolacja</

- kanał spalinowy Ø140
- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

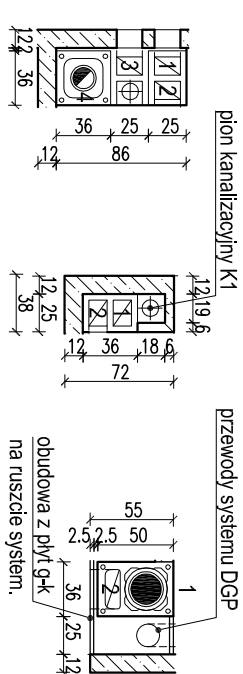

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 - garaż - parter | 1 - kuchnia - parter | 1 - p. dzienny - parter |
| 2 - kotłownia - parter | 2 - kuchnia - parter | 2 - p. dzienny - parter |
| 3 - wc - parter | | |
| 4 - kotłownia - parter | | |

Uwaga:

1. Pienięsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu +50cm nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.
2. Wykonywać otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
3. W miejscu projektowanego kominka wzmacnić posadzkę.

[illegible]