


ZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOW

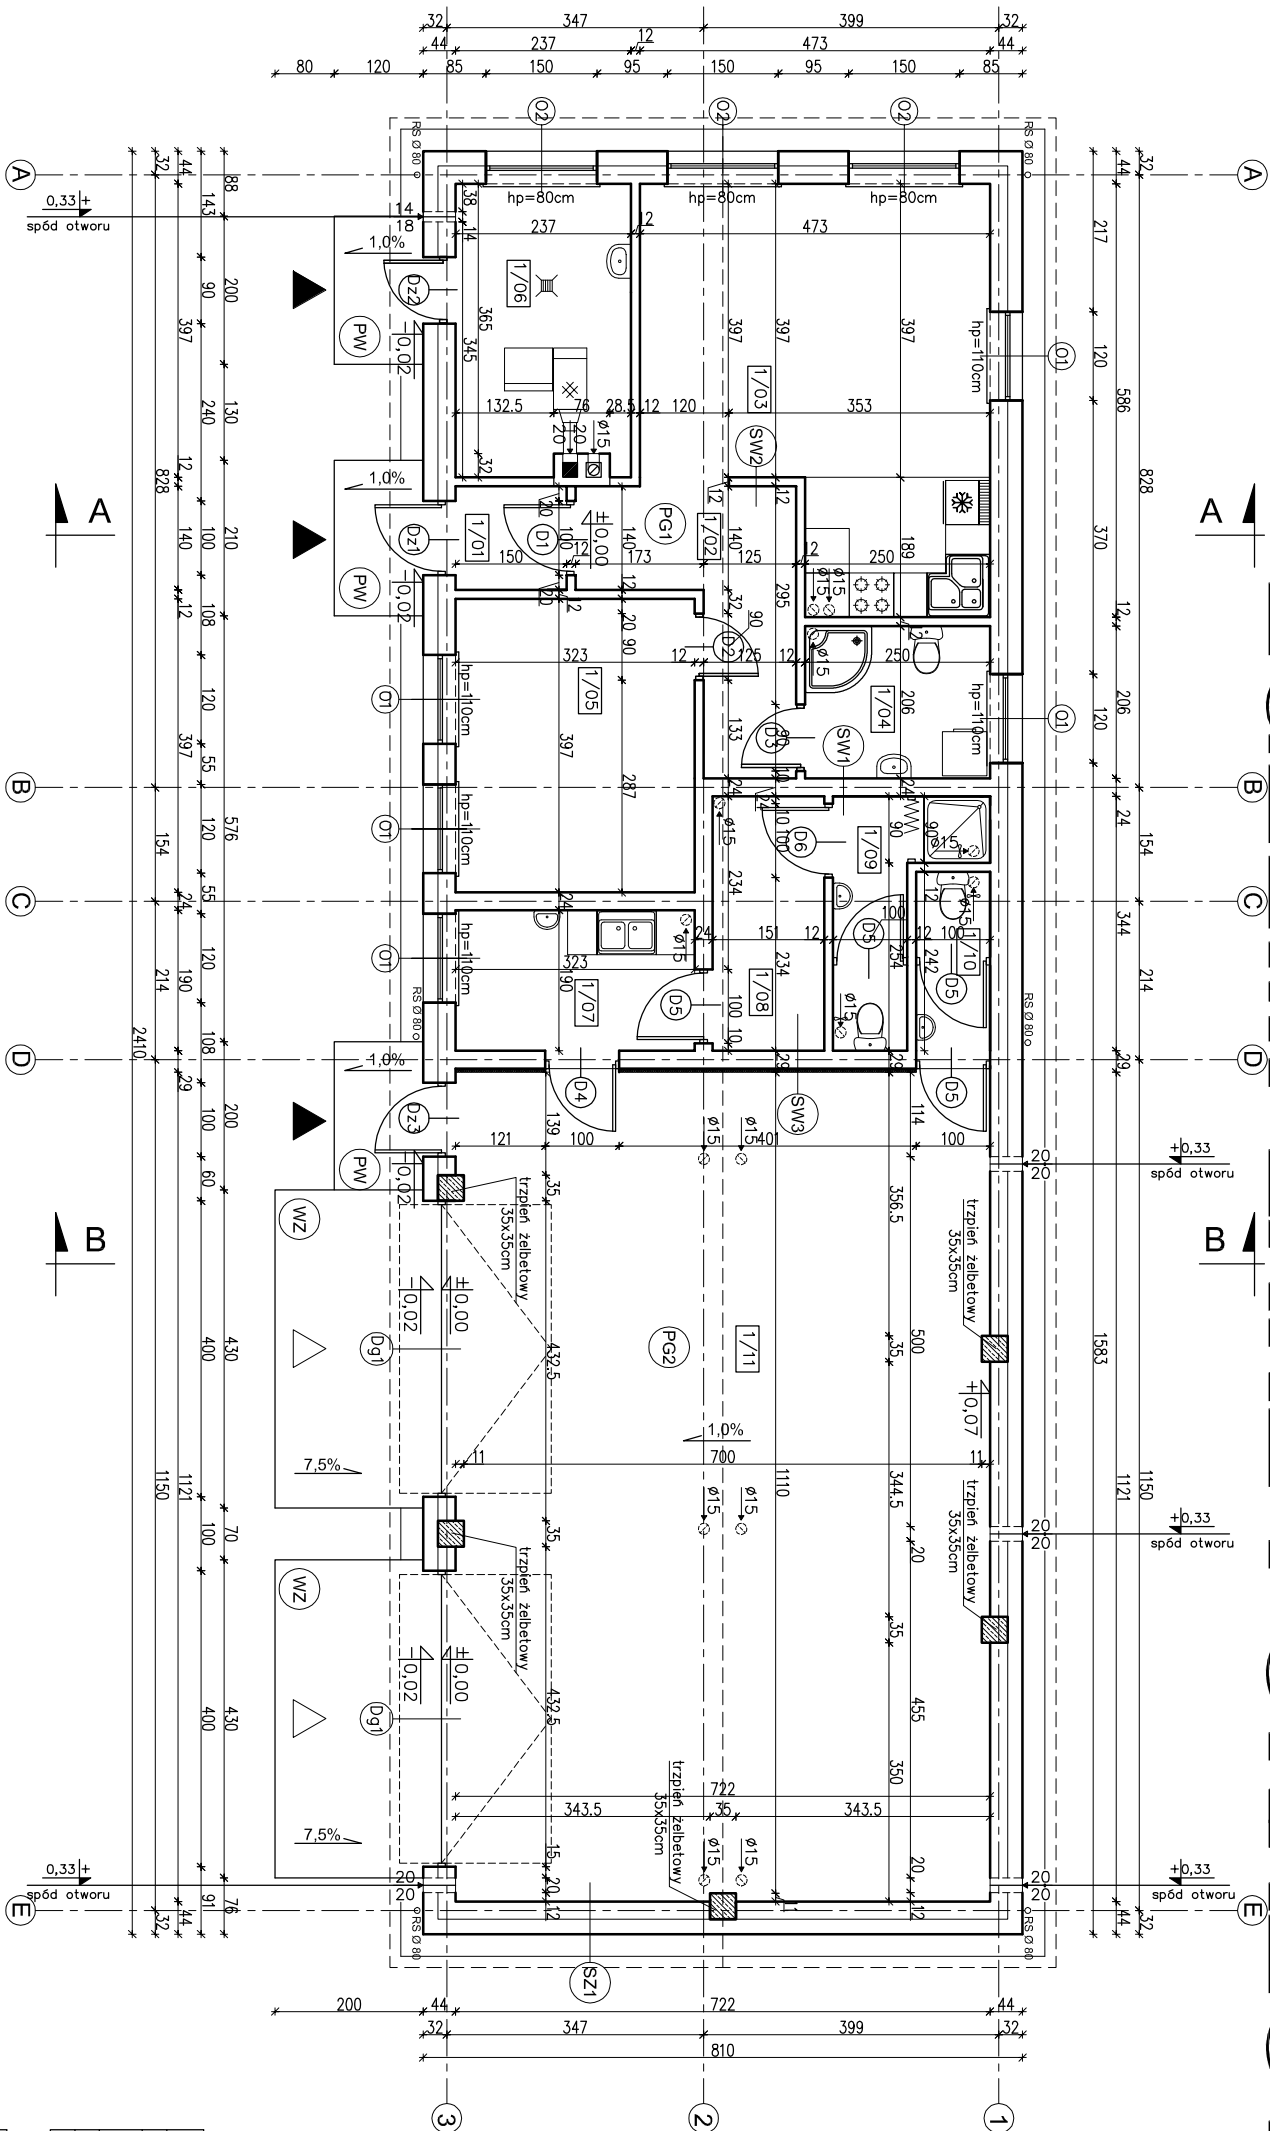

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

1/01	WIATROCIAP	2,01m ²
1/02	TERAKOTA	
1/03	KORYTARZ	7,15m ²
1/04	TERAKOTA	
1/05	LAZIENKA	5,01m ²
1/06	POKOJ	12,62m ²
1/07	PANELE PODLOGOWE	
1/08	RAZEM (MIESZKANIE)	49,98m ²
1/09	KOTLOWNIA	8,97m ²
1/10	TERAKOTA	
1/11	POM. POMOCNICZE	5,99m ²
1/12	TERAKOTA	
1/13	POM. POMOCNICZE	5,04m ²
1/14	TERAKOTA	
1/15	LAZIENKA	4,28m ²
1/16	TERAKOTA	
1/17	WC	2,32m ²
1/18	TERAKOTA	
1/19	POM. GARAZ. – MAGAZYNOWE	80,57m ²
1/20	POM.ŁOKA EPOKSYDOWA	
1/21	RAZEM (GARAZ. – MAGAZYN.)	107,16m ²

SW1	TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GĄBCEBETONOWY "600"	24cm	
ZAPRAWA CEM.WAP.	KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm	

SW3	TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GĄBCEBETONOWY "600"	24cm	
ZAPRAWA CEM.WAP.	KLASY M5	
WĘZLA MINERALNA	5cm	
TYNK CIENKOWARSTWOWY		

SW2	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCCZEK GAŁOBEONOWY "600"	12cm
ZAPRAWA CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

WŁOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH
Z BOCZNYMI WŁOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZĘZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

[illegible]

PG2	POWŁOKA EPOKSYDOWA ~0,3cm
	WYLEWKA CEMENT. GR.12-5cm
	ZE SPADKIEM 1% ZBRUJONA
	SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 4
	W ODSTĘPACH 10x10cm
	FOŁIA PE
	STYROPIAN EPS 200-035 12cm
	PAPA TERMOCZERNIENALNA
	WYLEWKA BETONOWA C12/15
	GR.10cm ZBRUJONA SIATKĄ
	Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AIII
	(18x2) O ROZSTAWIE 12cm
	PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA
	ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
	WSPÓŁCZINNIK PRZENIKANIA
	WEPŁA U=0,280 W/m2K

PVM
PLĄTKI GRESOWE MROZODOP. WYLEWKA CEMENTOWA GR.6,5-5cm ZE SPADKIEM 1% ZBRZONIĄ SIĄTKA Z PRĘTÓW Ø4 W ODSIĘPACH 10x10cm ZAPARA NA LEPIKU PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE PODSYPKA ZMIROWO – PŁASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO GR. 20cm

WZ	WYŁĄCZENIE
GR. 21-6cm ZE SPADKIEM 7.5%	WYŁĄCZENIE
ZBRZOSZONA SIATKA Z PRĘTÓW	WYŁĄCZENIE
Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm	WYŁĄCZENIE
PLĄTA BETONOWA Z BETONU	WYŁĄCZENIE
C12/15 GR.10cm	WYŁĄCZENIE
MEMBRANA KUBELKOWA LUB	WYŁĄCZENIE
FOLIA PE	WYŁĄCZENIE
ZMIR. PŁUKANY O UZIARNIENIU	WYŁĄCZENIE
5-16mm GR. 20-30cm	WYŁĄCZENIE

SZ1	
TNKK CEM.-WAP.	1,5cm
BLOKOWY SZALIBEŁONOWY TYTUŁ GÓŁE WŁOKNO POKAZOWY ZARZĄDZAJĄCY PRACOWNIA AUTORSKIM STROPIAN EPS 70-031 20cm	
TNKK STRUKTURALNY WSPORĘCZANY PRZEDAWANY GŁOŚNIŁO GALINIEJ PODSTAWY	
Pozwolenia na budowę i innych decyzji	

Powinienie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione
Ust. z dn. 4 lilego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

	
nowy dom	
projekty budowlane	
26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 00 www.nowydom-projekty.pl	
Temat:	BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY GMC 50a
Inwestor:	
Lokalizacja:	
Branża:	A R C H I T E K T U R A
Tytuł rys:	RZUT PABIERU
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski
Opracował:	mgr inż. Sylwio Salwa
Adaptacja:	
Podpis:	
Data:	
nr rys.: A - 4	
Skala: 1:100	