


EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

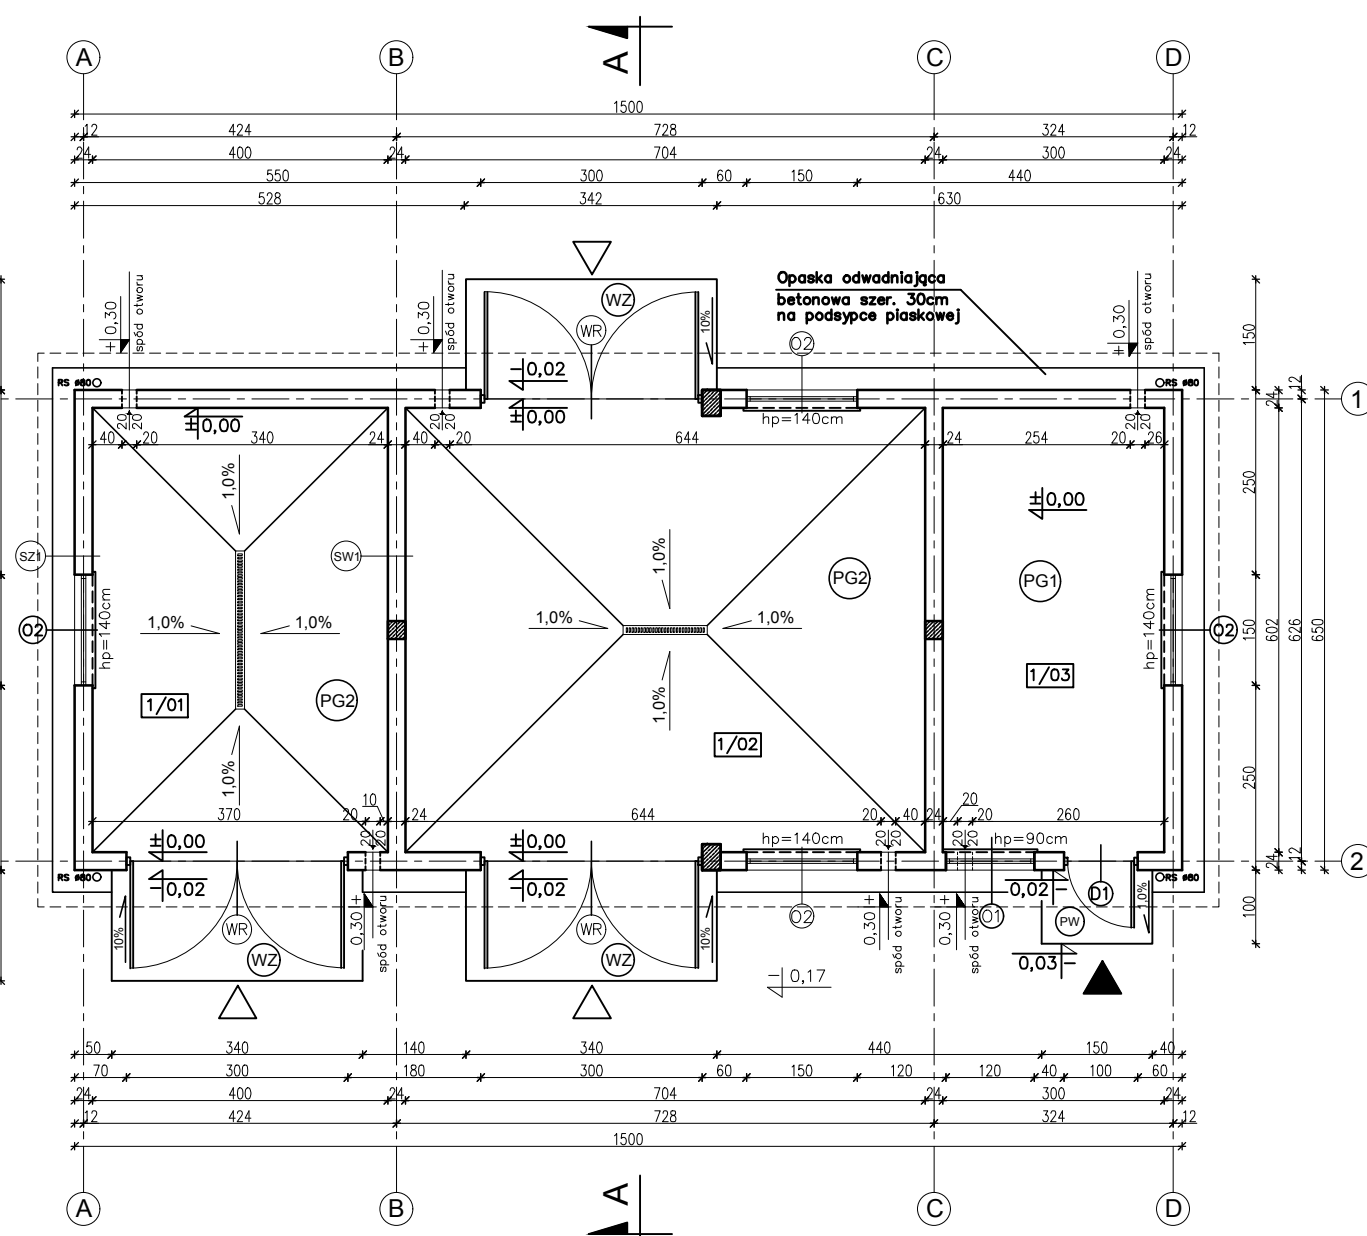

1/01	POM. INWENTARSKIE SZLICHTA CEMENTOWA	23,78m ²
1/02	POM. INWENTARSKIE SZLICHTA CEMENTOWA	41,99m ²
1/03	POM. GOSPODARCZE SZLICHTA CEMENTOWA	17,79m ²
RAZEM		83,56m ²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

SZ1
TYNK CEM.-WAP. 1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5
TYNK STRUKTURALNY
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła U=0,798 W/m2K

SW1
TYNK CEM.-WAP. 1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5
TYNK CEM.-WAP. 1,5cm

PW
PŁYTKI GRESOWE MROZODOP.
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6-5cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
2xPAPA NA LEPIKU
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm

PG 1
SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA BETONOWA C30/37 GR.15cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STURODUR 6cm
2xPAPA NA LEPIKU
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm

WZ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.21-6cm ZE SPADKIEM 10% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8-16mm GR. 20-30cm

PG 2
SZLICHTA CEMENTOWA
WYLEWKA BETONOWA C30/37 GR.18-15cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STURODUR 6cm
2xPAPA NA LEPIKU
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczętka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 33
www.nowydom-projekty.pl

Temat:		BUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZY IGC07a	
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A		Stadium: P B
Tytuł rys:	RZUT PARTERU		Data:
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. bud. 27/66	nr rys:	A - 4
Opracował:	mgr inż. Wojciech Sikora	Skala:	1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data: