


EGZEMPLARZ POKAZOWY

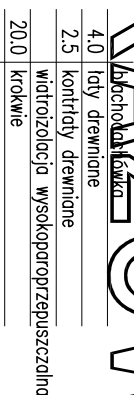

SZ1		SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny	1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego	12.0	blocczki z betonu komórkowego
17.0	styropon	8.0	wetln mineralcdn
0.5	tylnk mineralny	0.5	tylnk mineralny no sidce

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
20.0	styropian z boniowaniem
0.5	tylnk mineralny

5Z4	ściana boczna lukarny
2.5	plyta gipsowo-kartonowa
	parozalocjo
2.5	ruszt
14.0	wielu min. między elementami konstrukcyjnymi ściany
	folia wysokoopoprzezsuszająca
2.0	skleпка wodoodporna
8.0	stropian
2.0	plytki klinkierowe

6.0	kośćka betonowa
3.0	podsyпка cementowa
	– piaskowa
15.0	tluszcz stabilizowany
	mechanicznie
15.0	pospółka

6.0	koszka betonowa
3.0	podsyпка cementowa
	-piasek
15.0	tuzeen stabilizowany
	mechanicznie
15.0	posypka

$$\frac{-0.07}{\Delta}$$

1. Wymiary otworów w świetle brzojowym pod kątem 45° do kierunku światła, stosować na budowie po wyborze prototypu z sierpnia 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.90).

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

Muratori	U19c	17 MARCH
----------	------	----------

W.M. MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	A7
----------------------	----------------------	----