


EGZEMPLARZ POKAZOWY

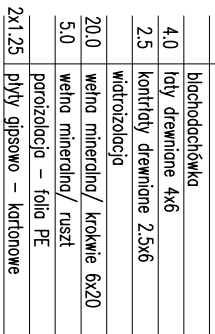

RODZAJE ŚCIAN

SF1	do poziomu +0.55
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
15.0	styropian
12.0	blocki betonowe

Sf2	do poziomu +0.55
24.0	blocczki betonowe
	2 x dysperbit
12.0	styropian
	zoprawa klejowa na siatce

SF3	
24.0	bloczki betonowe

SZ1	
1.5	tnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
12.0	ceglą klinkierowa

SZ2	
1.5	tnk cementowo-wapienny
24.0	blocczi z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tnk mineralny na siatce

SZ3	od poz. -0.10 do +0.55
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komorkowego
13.0	stropion
2.0	plytki klinikerowe na zaprawie klejowej

SZ4	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego, /siup żelbetowy
13.0	styropion
2.0	puszka went./ruszt
2.0	deski elewacyjne

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bločki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
8.0	wetno mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SM4	
1.5	tnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
8.0	welna mineralna
0.5	tnk mineralny na stalce

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

2. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestrzeniach pow. powinna wynosić 1:500 jej powierzchni.

PRZEKRÓJ B-B

[illegible]

OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. dr hab. inż. Ewa Dziwiałtowska m. ew. upr. budowl. (Poznań 11/2004)	PODS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. arch. Katarzyna Słupcańska m. ew. upr. budowl. (Poznań 1/08)	PODS
ADAPTUJĄCY		PODS

W.M. MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	46
----------------------	----------------------	----