


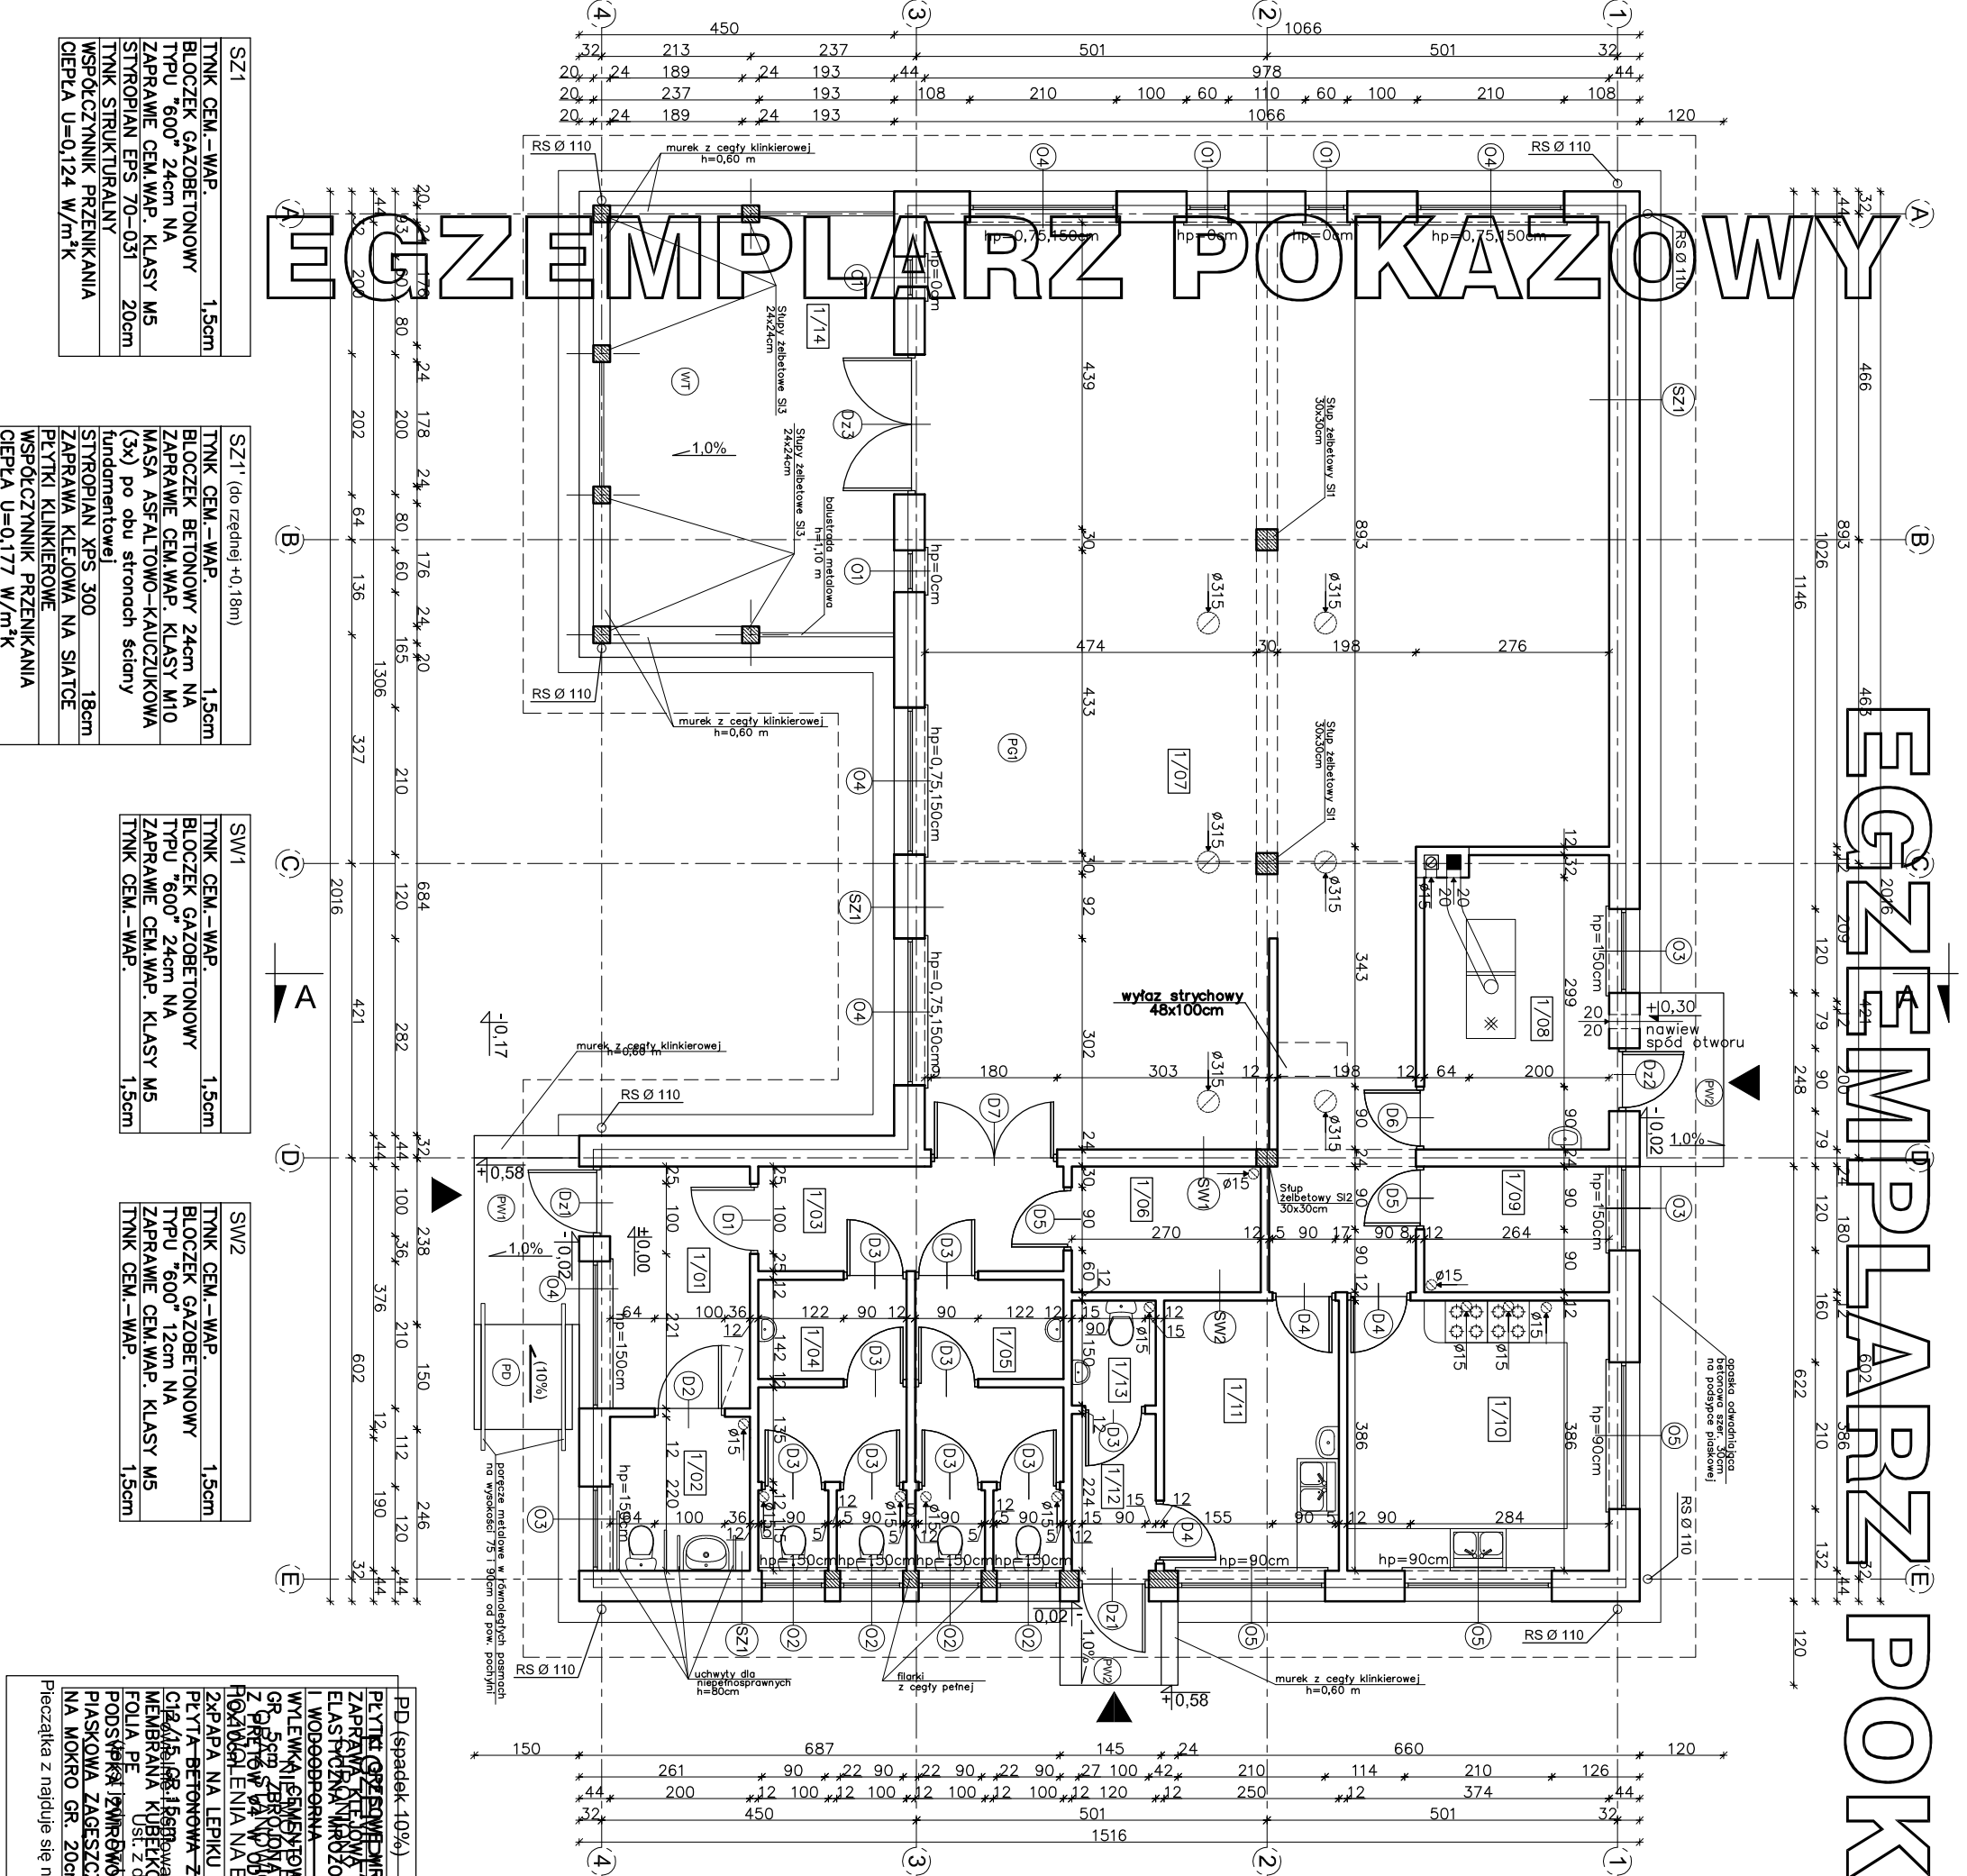

PM1	PM2	PW1	PW2
PLYTKI GRESOWE MROZODOPORNE	PLYTKI GRESOWE MROZODOPORNE	PLYTKI GRESOWE MROZODOPORNE	PLYTKI GRESOWE MROZODOPORNE
WYLEWKA CEMENTOWA	WYLEWKA CEMENTOWA	WYLEWKA CEMENTOWA	WYLEWKA CEMENTOWA
GR. 7-5cm ZE SPADKIEM 1%	GR. 6-5cm ZE SPADKIEM 1%	GR. 7-5cm ZE SPADKIEM 1%	GR. 6-5cm ZE SPADKIEM 1%
ZBRZONIENA SIATKA Z PRĘTÓW	ZBRZONIENA SIATKA Z PRĘTÓW	ZBRZONIENA SIATKA Z PRĘTÓW	ZBRZONIENA SIATKA Z PRĘTÓW
Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm	Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm	Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm	Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
ZAPARA NA LEPIKU	ZAPARA NA LEPIKU	ZAPARA NA LEPIKU	ZAPARA NA LEPIKU
PLYTA BETONOWA Z BETONU	PLYTA BETONOWA Z BETONU	PLYTA BETONOWA Z BETONU	PLYTA BETONOWA Z BETONU
C12/15 GR.15cm	C12/15 GR.15cm	C12/15 GR.15cm	C12/15 GR.15cm
MEMBRANA KUBEKOWA LUB	MEMBRANA KUBEKOWA LUB	MEMBRANA KUBEKOWA LUB	MEMBRANA KUBEKOWA LUB
FOŁA PE	FOŁA PE	FOŁA PE	FOŁA PE
PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA	PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA	PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA	PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA
ZAGĘSZCZONA NA MOKRO	ZAGĘSZCZONA NA MOKRO	ZAGĘSZCZONA NA MOKRO	ZAGĘSZCZONA NA MOKRO
(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm	(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm	(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm	(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm

1/01	PRZEDSIÓNEK	6,76m ²
1/02	PANELE PODŁOGOWE	4,27m ²
1/03	WC	4,27m ²
1/04	TERAKOTA	6,36m ²
1/05	PANELE PODŁOGOWE	7,83m ²
1/06	WC	7,83m ²
1/07	TERAKOTA	4,73m ²
1/08	SZATNIA	4,73m ²
1/09	PANELE PODŁOGOWE	120,56m ²
1/10	SALA	10,70m ²
1/11	KOTŁOWNIA	10,70m ²
1/12	TERAKOTA	4,62m ²
1/13	POM. MAGAZYNOWE	4,62m ²
1/14	TERAKOTA	14,21m ²
1/15	KUCHNIA	14,21m ²
1/16	TERAKOTA	9,46m ²
1/17	POM. SOCJALNE	9,46m ²
1/18	TERAKOTA	2,58m ²
1/19	PRZEDSIÓNEK	2,58m ²
1/20	PANELE PODŁOGOWE	1,72m ²
1/21	WC	1,72m ²
1/22	TERAKOTA	201,64m ²
1/23	RAZEM	201,64m ²
1/24	TARAS	23,97m ²
1/25	PLYTKI GRESOWE MROZODOPORNE	23,97m ²

nowy dom

projekty budowlane

26-200 Końskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 89 86

www.nowydom-projekty.pl

inż. Ryszard Fabrowski

mgr inż. Wojciech Sikora

nr rys: A-5

Skala: 1:100

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNICY

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)