


Wzemplarz pokazowy

Wymiar otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

2. Kominy w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad połacią dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.

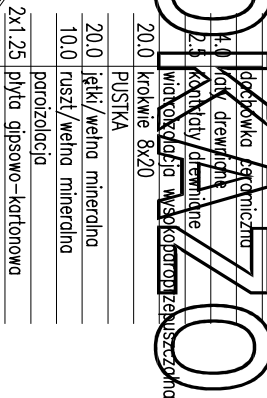

24.0	bloczki betonowe
------	------------------

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24,0	blocczki z betonu komórkowego
18,0	styropian
0,5	tynk mineralny/tynk dekoracyjny

S22	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komórkowego
16.0	styropian
	zoprawa klejowa na siatce
2.0	plytki klinikerowe

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komorkowego
16.0	styropian
	zobprawa klejowa na siatce
2.0	panele drewnopodobne

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
120	blocki z betonu komorkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
15.0	hydroizolacja podbitkowa płyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spodem min. 1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
20.0	piasek zagęszcz. mech.

2,0	warstwa wykończeniowa
6,0	szlichta zbrojona
20,0	folia PE
	styropian
	papa termozgrzewalna
10,0	podkład betonowy C12/15(B15), min.30,0
	piasek zagęszcz. mech.

2.0	warstwa wykończona
6.0	szcziła zbrojona
	folia PE
6.0	styropian
18.0	strop żelbetonowy
	puszka
1.0	plama OSB
20.0	styropian
0.5	lynk mineralny

2.0	warstwa wykończeniowa
15.0	hydroizolacja podbitkowa płyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spalkiem min.1%
10.0	podkład betonowy C12/15 (B15)
20.0	posdek zagęszcz. mech.

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904

Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

PROJEKT MURATOR	
OBIEKT	BUDYNEK EDNORODZINNYCH DLA STUJĄCY
ADRES BUDOWY	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Włodzisław Wójcik upr.nr. BC/PAV/34/2004
AUTOR ADAPTACJI	
WYMAGANIA	
W.M. MURATOR PROJEKT	
Sp. z o.o.	
BR 975	BR 975
ARCH.	ARCH.
A6/1	