


SZ4	RODZAJE ŚCIAN	
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	blocki z betonu komórkowego
	22.0	styropian
SZ5	RODZAJE ŚCIAN	
	0.5	tylnk mineralny na siatce
	24.0	blocki betonowe
	2.0	paneli imitujące drewno
SZ1	RODZAJE ŚCIAN	
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	blocki z betonu komórkowego
	20.0	styropian
SZ2	RODZAJE ŚCIAN	
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	18.0	blocki z betonu komórkowego
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
SZ3	RODZAJE ŚCIAN	
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	12.0	blocki z betonu komórkowego
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
SZ4	RODZAJE ŚCIAN	
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	12.0	blocki z betonu komórkowego
	5.0	welna mineralna
SZ5	RODZAJE ŚCIAN	
	0.5	tylnk mineralny na siatce
	24.0	blocki betonowe
	2.0	paneli imitujące drewno

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

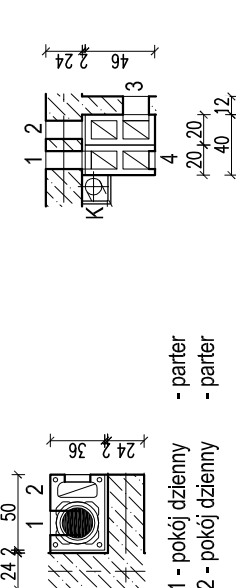

- 1 - kuchnia - parter
- 2 - kuchnia - parter
- 3 - wc - parter
- 4 - garaż - parter
- K - pion kanalizacyjny obudowany płytą g-k

RZUT PARTERU		SKALA 1:100
Murator M239 - Drobny		ARCH.
BUDYNEK JEDNORÓDNY WOLNOSTOJĄCY		
ADRES	BUDOWY	POPS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Katarzyna Kuczanowska nr ew. upr. bud. M. 17/04	POPS
AUTOR ADAPTACJI		POPS
MURATOR PROJEKT		Sp. z o.o.

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ
WZGLĘDZĄC DO WYKONANIA
PRAC PROJEKTOWYCH
WZGLĘDZĄC DO WYKONANIA
PRAC PROJEKTOWYCH
WZGLĘDZĄC DO WYKONANIA
PRAC PROJEKTOWYCH

- Uwagi:
- Wymiary otworów w świetle muru podłogowego w wylocie stolarki.
 - W miejscu projektowanego kominka wzniesienie posadzki nie może być niższe niż 30 cm, w przypadku paleniska otwartego pas posadzki nie może być niższy niż 30 cm.
 - Posadzka przed kominkiem wykonana z płyty ceramicznej o grubości min. 2 cm.

