

EGZEMPLARZ POKAZOWY

RODZAJE ŚCIAN

|      |                              |
|------|------------------------------|
| SF1  | 24.0 bloczki betonowe        |
| 24.0 | 2 x gips                     |
| 15.0 | styropian EPS-P100           |
| 12.0 | błoczek z betonu komórkowego |
| 1.5  | tylnik mineralny do +0.17    |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| SF2  | 24.0 bloczki betonowe     |
| 24.0 | 2 x gips                  |
| 12.0 | styropian EPS-P100        |
| 1.5  | tylnik mineralny do +0.17 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| SF3 | 24.0 bloczki betonowe     |
| 1.5 | tylnik mineralny do +0.17 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SZ1  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny |
| 24.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 15.0 | styropian EPS70               |
| 12.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 1.5  | tylnik cementowo-wapienny     |


|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SZ2  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny |
| 24.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 15.0 | styropian EPS70               |
| 0.5  | tylnik mineralny na siołce    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| SZ3  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny   |
| 24.0 | błoczek z betonu komórkowego    |
| 18.0 | styropian EPS70/betonowanie 3cm |
| 0.5  | tylnik mineralny na siołce      |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SW1  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny |
| 24.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 1.5  | tylnik cementowo-wapienny     |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SW2  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny |
| 12.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 1.5  | tylnik cementowo-wapienny     |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| SW3  | 1.5 tylnik cementowo-wapienny |
| 24.0 | błoczek z betonu komórkowego  |
| 3.0  | wetna mineralna               |
| 0.5  | tylnik mineralny na siołce    |

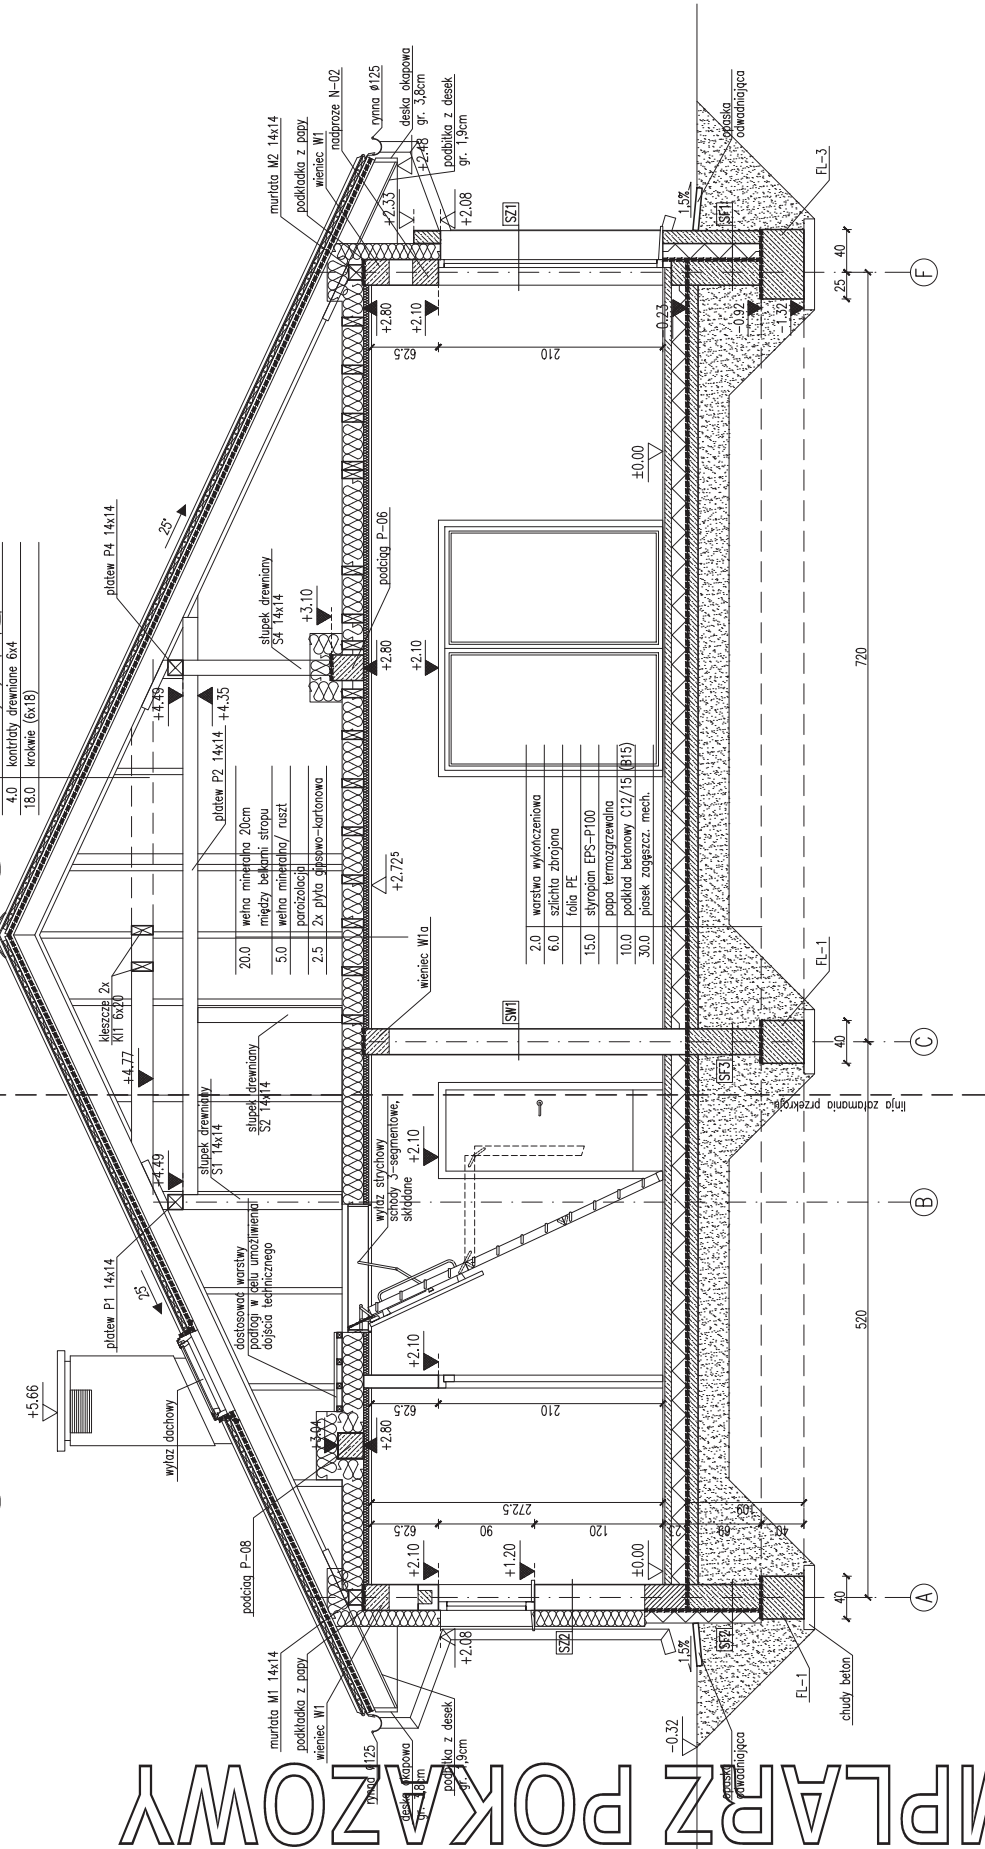

**EGZEMPLARZ POKAZOWY**  
nad terenem) wykonac z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie  
cem-wap. nie  
**CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM**  
2. Wymiary otworów w **nie wolno wprowadzać zmian**  
drzwiową dostosować do wymiarów drzwi  
3. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przelocie  
dachowej powinna wynosić 1500 (z powiększenia) zabronione  
4. Dla krokwi podciąganych i nieprzycinanych wykonanych z drewna  
5. Wzmocnienie i wykończenie podłogi w miejscu schodów i kominika

Uwaga:

1. Pierwsze wpienie nad terenem) wykonac z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. nie
2. Wymiary otworów w nie wolno wprowadzać zmian
3. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przelocie dachowej powinna wynosić 1500 (z powiększenia) zabronione
4. Dla krokwi podciąganych i nieprzycinanych wykonanych z drewna
5. Wzmocnienie i wykończenie podłogi w miejscu schodów i kominika

|              |                                 |              |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| PRZEKRÓJ A-A |                                 | Skala: 1:50  |
| DOM Murator  | 108 – Dobry klimat              | BRANŻA ARCH. |
| OBIEKT       | BUDYSEK JEDNORODZINNY W STOLICY |              |
| ADRES        |                                 |              |
| AUTOR        | mgr inż. arch. Ewa Kowalska     | PROJEKT      |
| PROJEKT      | nr ew. upr. bud. 6000/2004      |              |
| AUTOR        |                                 |              |
| ADAPTACJI    |                                 |              |
| WYMAGANIA    | WYM. MURATOR PROJEKT            | nr 105       |
| PROJEKT      | Sp. z o.o.                      | A5           |
|              |                                 | 108 – 2010   |