


EGZEMPLARZ POKAZOWY

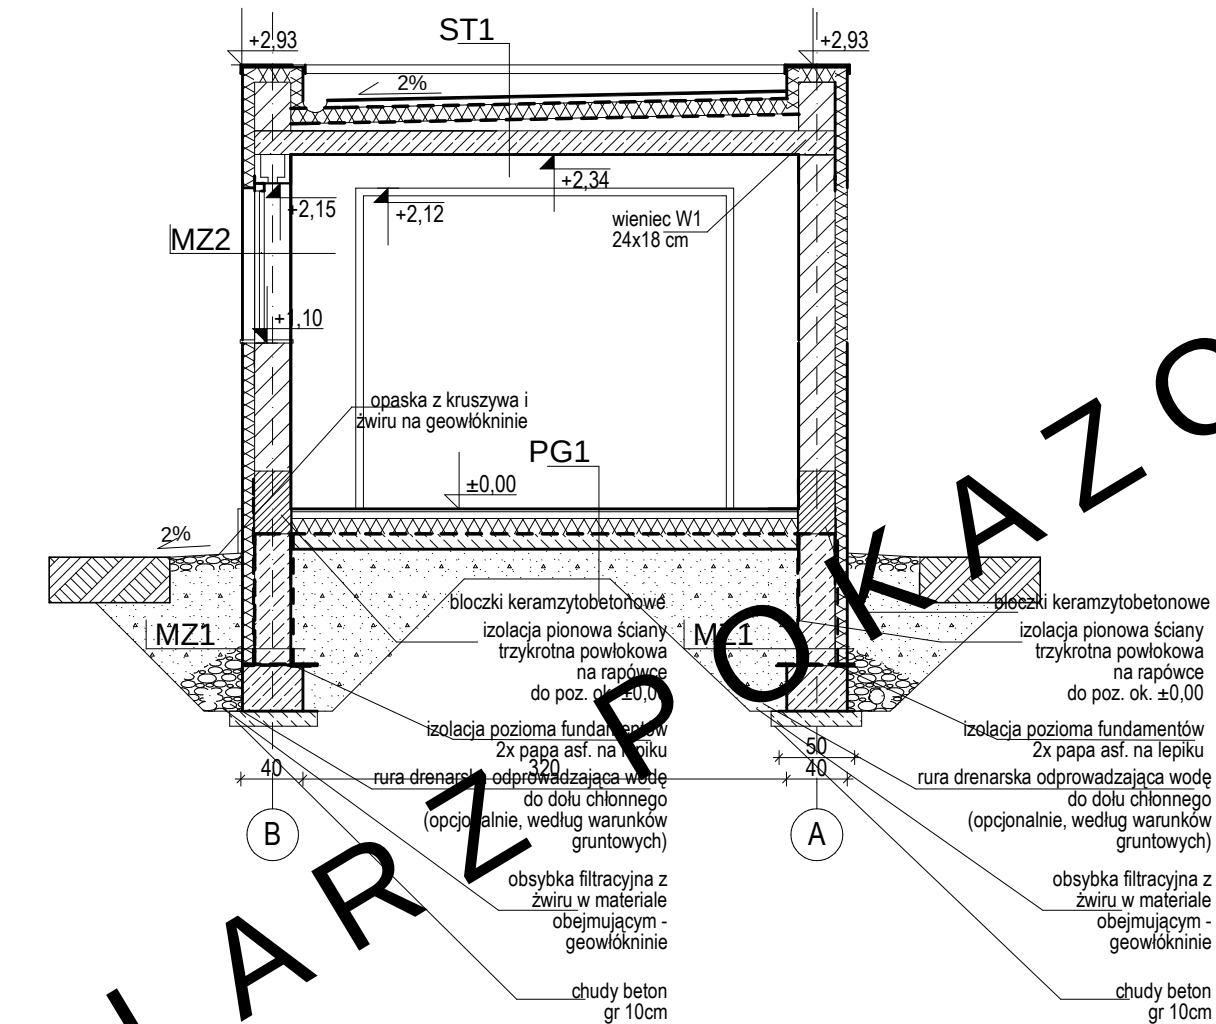

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

POWIELANIE I KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE
Ustawa z 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz.904
Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

MZ1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA	MW1	ŚCIANA DZIAŁOWA 8CM
	- cokoł nad terenem do poziomu ±0,00 - płytki klinkier.(1cm) - poliestrowa włóknina filtrująca - ocieplenie styropian EPS 80 (FS15/20) gr.8cm do styczności z gruntem - izolacja pionowa z masy bitumicznej dwustronna, trzykrotna powłokowa na rapówce - bloczki betonowe gr.24cm na zaprawie cementowej marki M5 do rzędnej -0,21m	- tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm) - pustaki ceramiczne gr.8cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 - tynk cem.- wap. kl. III lub glazura (1cm)	
MZ2	ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA 32CM	PT1	PODEST
	- tynk mineralny na siatce (0,5cm) - ocieplenie styropian 8 cm EPS 80 (FS15/20) - pustaki ceramiczne gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 - materiał nienasiąkliwy (np. bloczki keramzytobetonowe) do wys. 50cm nad terenem - tynk cem.- wap. kl. III (1cm)	- płytki gresowe, antypoślizgowe na elastycznej zaprawie typu "flex", z fugami balkonowymi (elastycznymi) szerokości min. 5mm, -uszczelnienie zespolone z elastycznej cienkowarstwowej mikrozaprawy, połączone z izolacją ściany budynku za pomocą taśmy uszczelniającej -wyrównanie powierzchni (ubytki i rysy) masą szpachlową PCC (tolerancja 1 mm na łacie 2m) -10cm płyta żelbetowa z wykonstrowanym spadkiem 1% (na całej długości) oddylatowana od budynku płytami styropianowymi klasy EPS200 (FS 30), o grubości 4 cm -membrana kubelkowa (kubelkami do dołu) lub folia PE -20-30 cm żwir płukany o uziarnieniu 8 - 16 mm -zagęszczony grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
ST1	STROP NAD GARAŻEM	PT2	PODJAZD DO GARAŻU
	-papa wierzchniego krycia zgrzewalna -papa podkładowa samoprzylepna -styropian gr.10cm EPS 100 przyklejany klejem poliuretanowym -paroizolacja - papa zgrzewalna -bitumiczny środek gruntujący -warstwa spadkowa z lekkiego betonu gr. od 4,5cm do 11,5 cm -strop żelbetowy, wylewany gr.16cm -tynk cementowo- wapienny gr. 1cm	- kształtki betonowe, antypoślizgowe na elastycznej zaprawie typu Polbruk - beton C8/10 (B10) gr 10cm z wykonstrowanym spadkiem 15% (na całej długości) oddylatowana od budynku płytami styropianowymi klasy EPS 200 o grubości 4 cm -20-30 cm żwir płukany o uziarnieniu 8 - 16 mm -zagęszczony grunt rodzimy po zdjęciu humusu	
PG1	POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE		
	- płytki terakota gr.3,5cm (alternatywnie: powłoka farby do betonu np: Akrylit B) - szlichta bet. gr 6 cm zbrojona siatką, zdylatowana - folia hydroizolacyjna 2x na zakład - styropian EPS 200 gr.10cm - beton B 7,5 gr.15 cm ze spadkiem 1% - zagęszczony mechanicznie piasek na mokro gr. 20cm - grunt rodzimy po zdjęciu humusu		

PRZEKRÓJ P1		SKALA	1:50
GARAŻ MATOR GC 100		BRANŻA	ARCH.
OBIEKT	GARAŻ		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJ.	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW BIRYLO ul. Lenartowicza 3-4/2, tel/fax: 914281823, www.biryo.pl		
PROJEKTANT ADAPTACJI	mgr inż. arch. MACIEJ BIRYLO		
		PODPIS / DATA	
BIRYO ARCHITEKCI		A6	
S. 1, ul. Lenartowicza 3-4/2, tel/fax: 914281823, www.biryo.pl			