
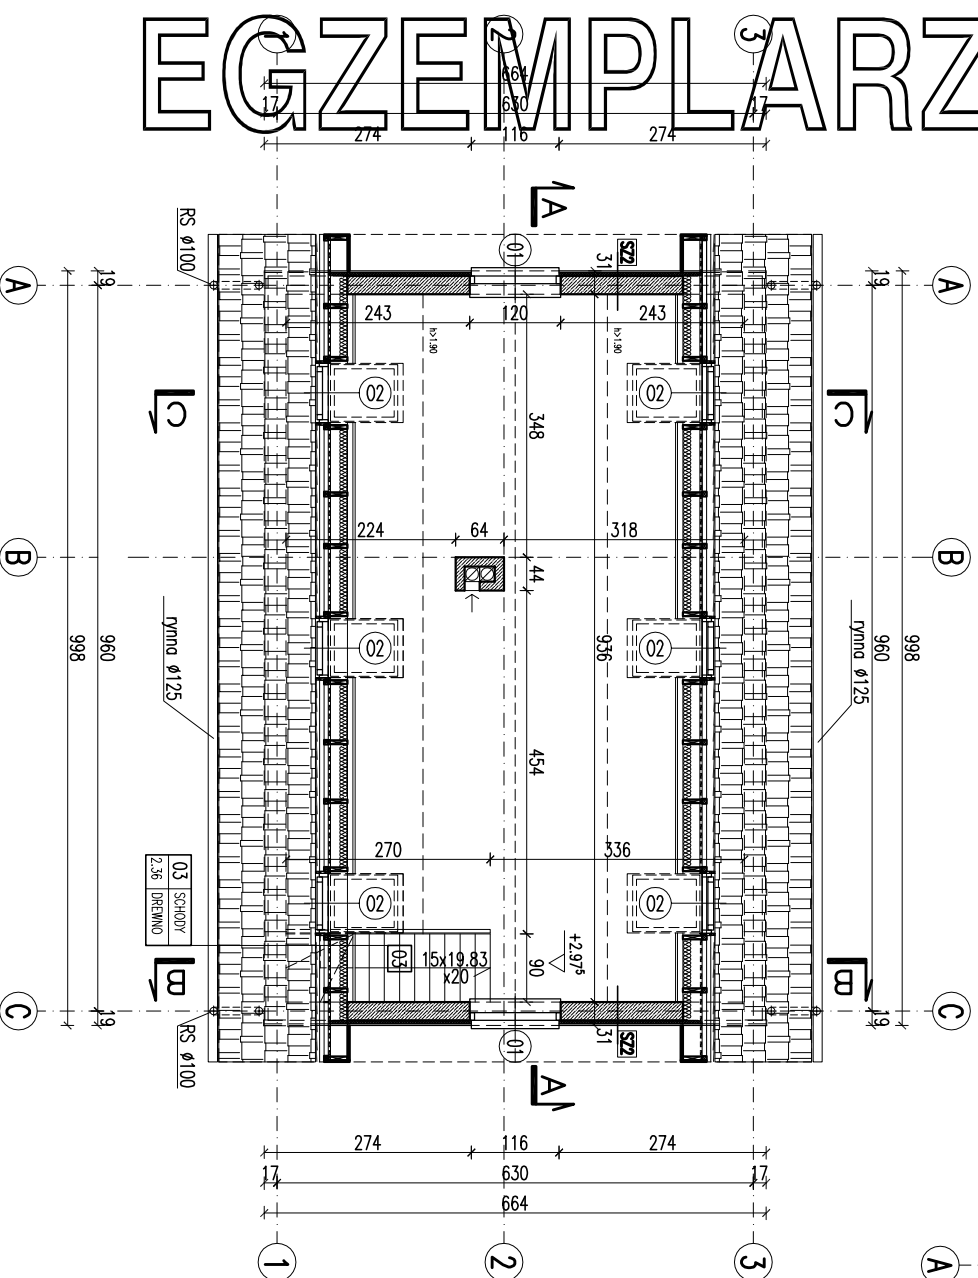
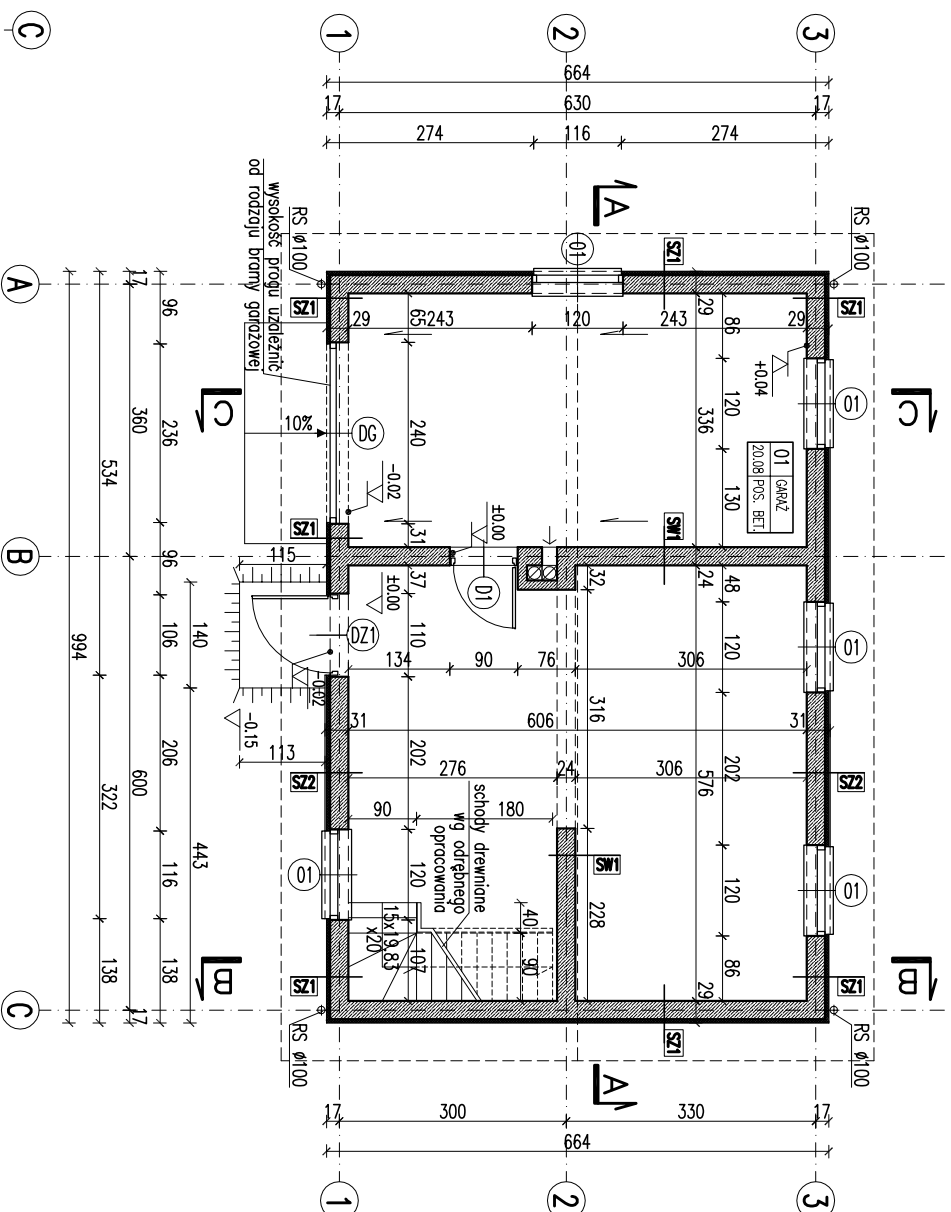



E G Z E M P L A R Z P O K A Z O W Y
 RODZAJE SZUMN
 SE1
 24.0-biocena
 before time
 117 * 17
 580
 994
 760
 800
 117 * 1

	2 x dysperbit
Sf2	
24.0	blocki betonowe
Sz1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
0.5	tynk mineralny na sicie
Sz2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
5.0	styropian EPS70
2.0	okładzina drewniana
SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny



SYMBOL		01	02	02*
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETELNI MURU		120 120	78 140	78 140
H _g				
podłazę		5	-	-
razem		2	5	1
ILOŚĆ		7	5	1

SYMBOL	Dzi	D1	DG
SCHEMAT			
	EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY ORAZ S FANGWIG LEGALNEJ PODSTAWY POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI		
WYMAGANIA W SMETLIE MIU	So	100	Bogusław Koprowanie bez zezwolenia zabronione
	H ₀	221	Ustaw z dnia 4 lutego 1994r. (tj. jedn. Dz. U. z 2000r. Nr. 80 poz. 90) 225
porfir	-	1	Pieczęć znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji
poddasze	-	-	
rozem	-	1	1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto	(h>1,9 m
		[m ²]	[m ²]
	PARTER		
1	garaż	20,08	20,0
2	pom. gospodarcze	33,68	31,6
	RAZEM parter	53,76	51,7
	PODDASZE		
3	schody	2,38	2,3
4	poddasze	53,42	21,6
	RAZEM poddasze	55,80	24,0
	RAZEM CAŁOŚĆ	109,56	75,7

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997

P _z -powierzchnia zabudowy	58,11 m ²
P _p -powierzchnia całkowita	116,41 m ²
K _{oz} -kubatura brutto	296,46 m ³

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997

1-garaż	parter	1-garaż 2-poddasze	parter poddasze
			-kanal wentylacyjny $\phi 15$ pow. 0,018 m ²

Uwazi:

1. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50cm nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap, marki M5.
2. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym;
3. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkli;
4. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta;
5. Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okennego;
6. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

SKALA	1:100
BRAZA	
ARCH	
DOM MURATOR	
OBIEKT	BUDYNEK HOSPODARSTWA
ADRES	
BUDOWY	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. GRACJANA SZCZEPANOWSKA upr. nr 1402/04
AUTOR ADAPTACJI	
WYKONANIE	
W.M. MURATOR PROJEKT	
SP. Z O.O.	
NR RTS	
A1	
PROJEKT	
G27-c-1010	