


EGZEMPLARZ POKAZOWY

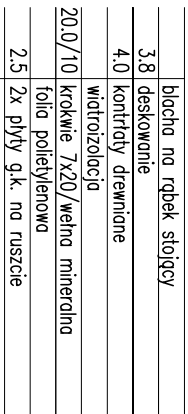

SZ22	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
3.0	styropian EPS70/ruszt pod drewno elewacyjne
	wiatroizolacja
3.0	puszka pow.
~2.5	drewno elewacyjne

SZ3	
1.5	tylnk cementowo-wopienny
24.0	blozki z betonu kom6rkowej
5.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowe
1.5	tylnk cementowo-wapienny

1. Pienięsze warstwy ścian zewnętrznych (od poziomu min. 50 nad terenem wykonac z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap, marki M5.
2. Wymiar otworów w świetle muru pod stłatkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stłatki.
3. W zależności od przyjętego systemu bramy garażowej zastosować dodatkowe elementy konstrukcji zgodnie z zaleceniami producenta.

PRZEBÓJ A-A		BRANŻA	1:50
Murator	G48	ARCH.	
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Katarzyna Pieczka upr. bud. MA/08801/2010	PODS	
AUTOR ADAPTACJI		PODS	
WYMAGANIA PROJEKTOWE	M.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.	Mg rys A3 2011	