


EGZEMPLARZ POKAZOWY

WZ1	
WYLEPIKA CEMENT. ZE SPADKIEM	
7,5% ZBEROJONA SIATKA	
Z PRĘTÓW ø6mm CO 10cm	21-6cm
BETON B15	10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA	
(KUBEKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE	
ZWAR. PŁUKANY	
0 UZKARNIENIU 8-16mm	20-30cm
GRUNT RODZINY PO ZDJĘCIU HUMUSU	

P63	
POSIADZKA EPOKSYDOWA	
CIEŃKOWARSTWOWA	~0,3mm
WYLEPIKA CEMENT. ZE SPADKIEM	
1,0% ZBEROJONA SIATKA	
Z PRĘTÓW ø6mm CO 10cm	5-6,5cm
BETON B15	15cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA	
(KUBEKAMI DO DOŁU) LUB FOLIA PE	
ZWAR. PŁUKANY	
0 UZKARNIENIU 8-16mm	20-30cm
GRUNT RODZINY PO ZDJĘCIU HUMUSU	

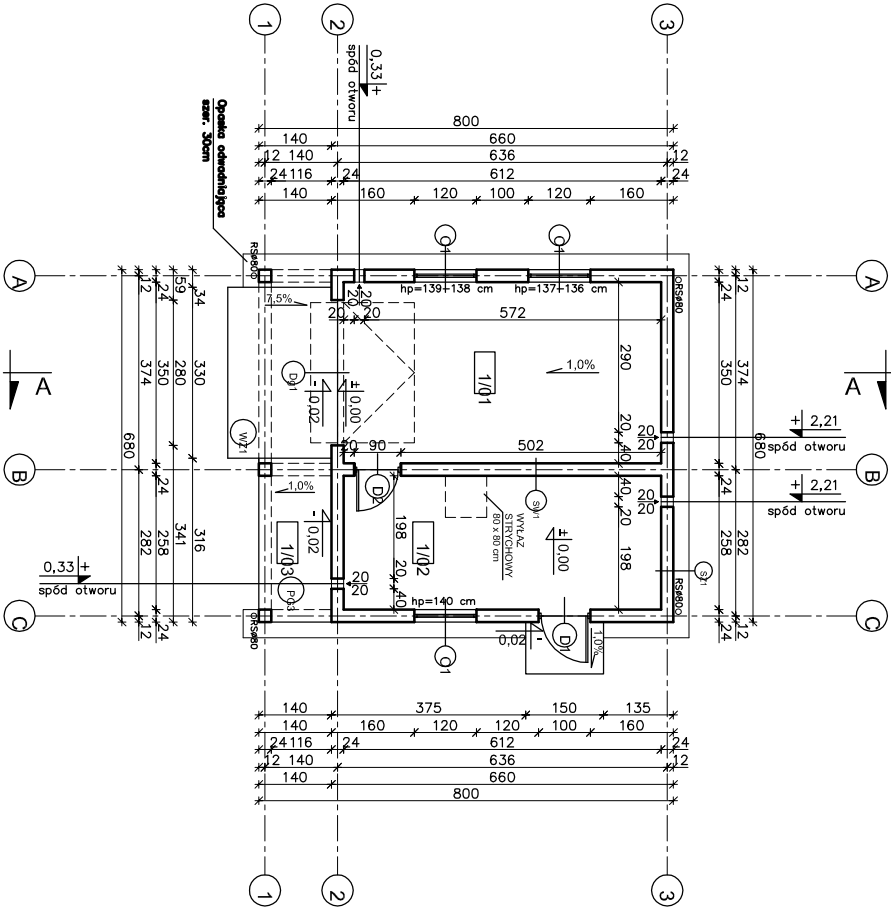

W CELE ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIĄCEJ

1/01	POM. GARAŻOWE	21,13m²
	POS. EPOKSYDOWA	
1/02	POM. GOSPODARCZE	15,53m²
	POS. EPOKSYDOWA	
1/03	WATTA GOSPODARCZA	9,20m²
	POS. EPOKSYDOWA	

SZ1	
TNAK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK	
GAZOBETONOWY "600"	24cm
TNAK CIEŃKOWARSTWOWY	

SW1	
TNAK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK	
GAZOBETONOWY "600"	24cm
TNAK CEM.-WAP.	1,5cm

~~nowy dom~~

26-200 Kojaske
ul. Karamowska 18

Temat:	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY GC 48
Investor:	
Lokalizacja:	
Branda:	A R C H I T E K T U R A
Tytuł rys:	RZUT PARTERU
Projektował:	Ing. Ryszard Fobrowski
upr. bud. 27/66	
Opracował:	Ing. Inż. Artur Doruchowski
Adaptacja:	

Powtórzenie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczałka z znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji