EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

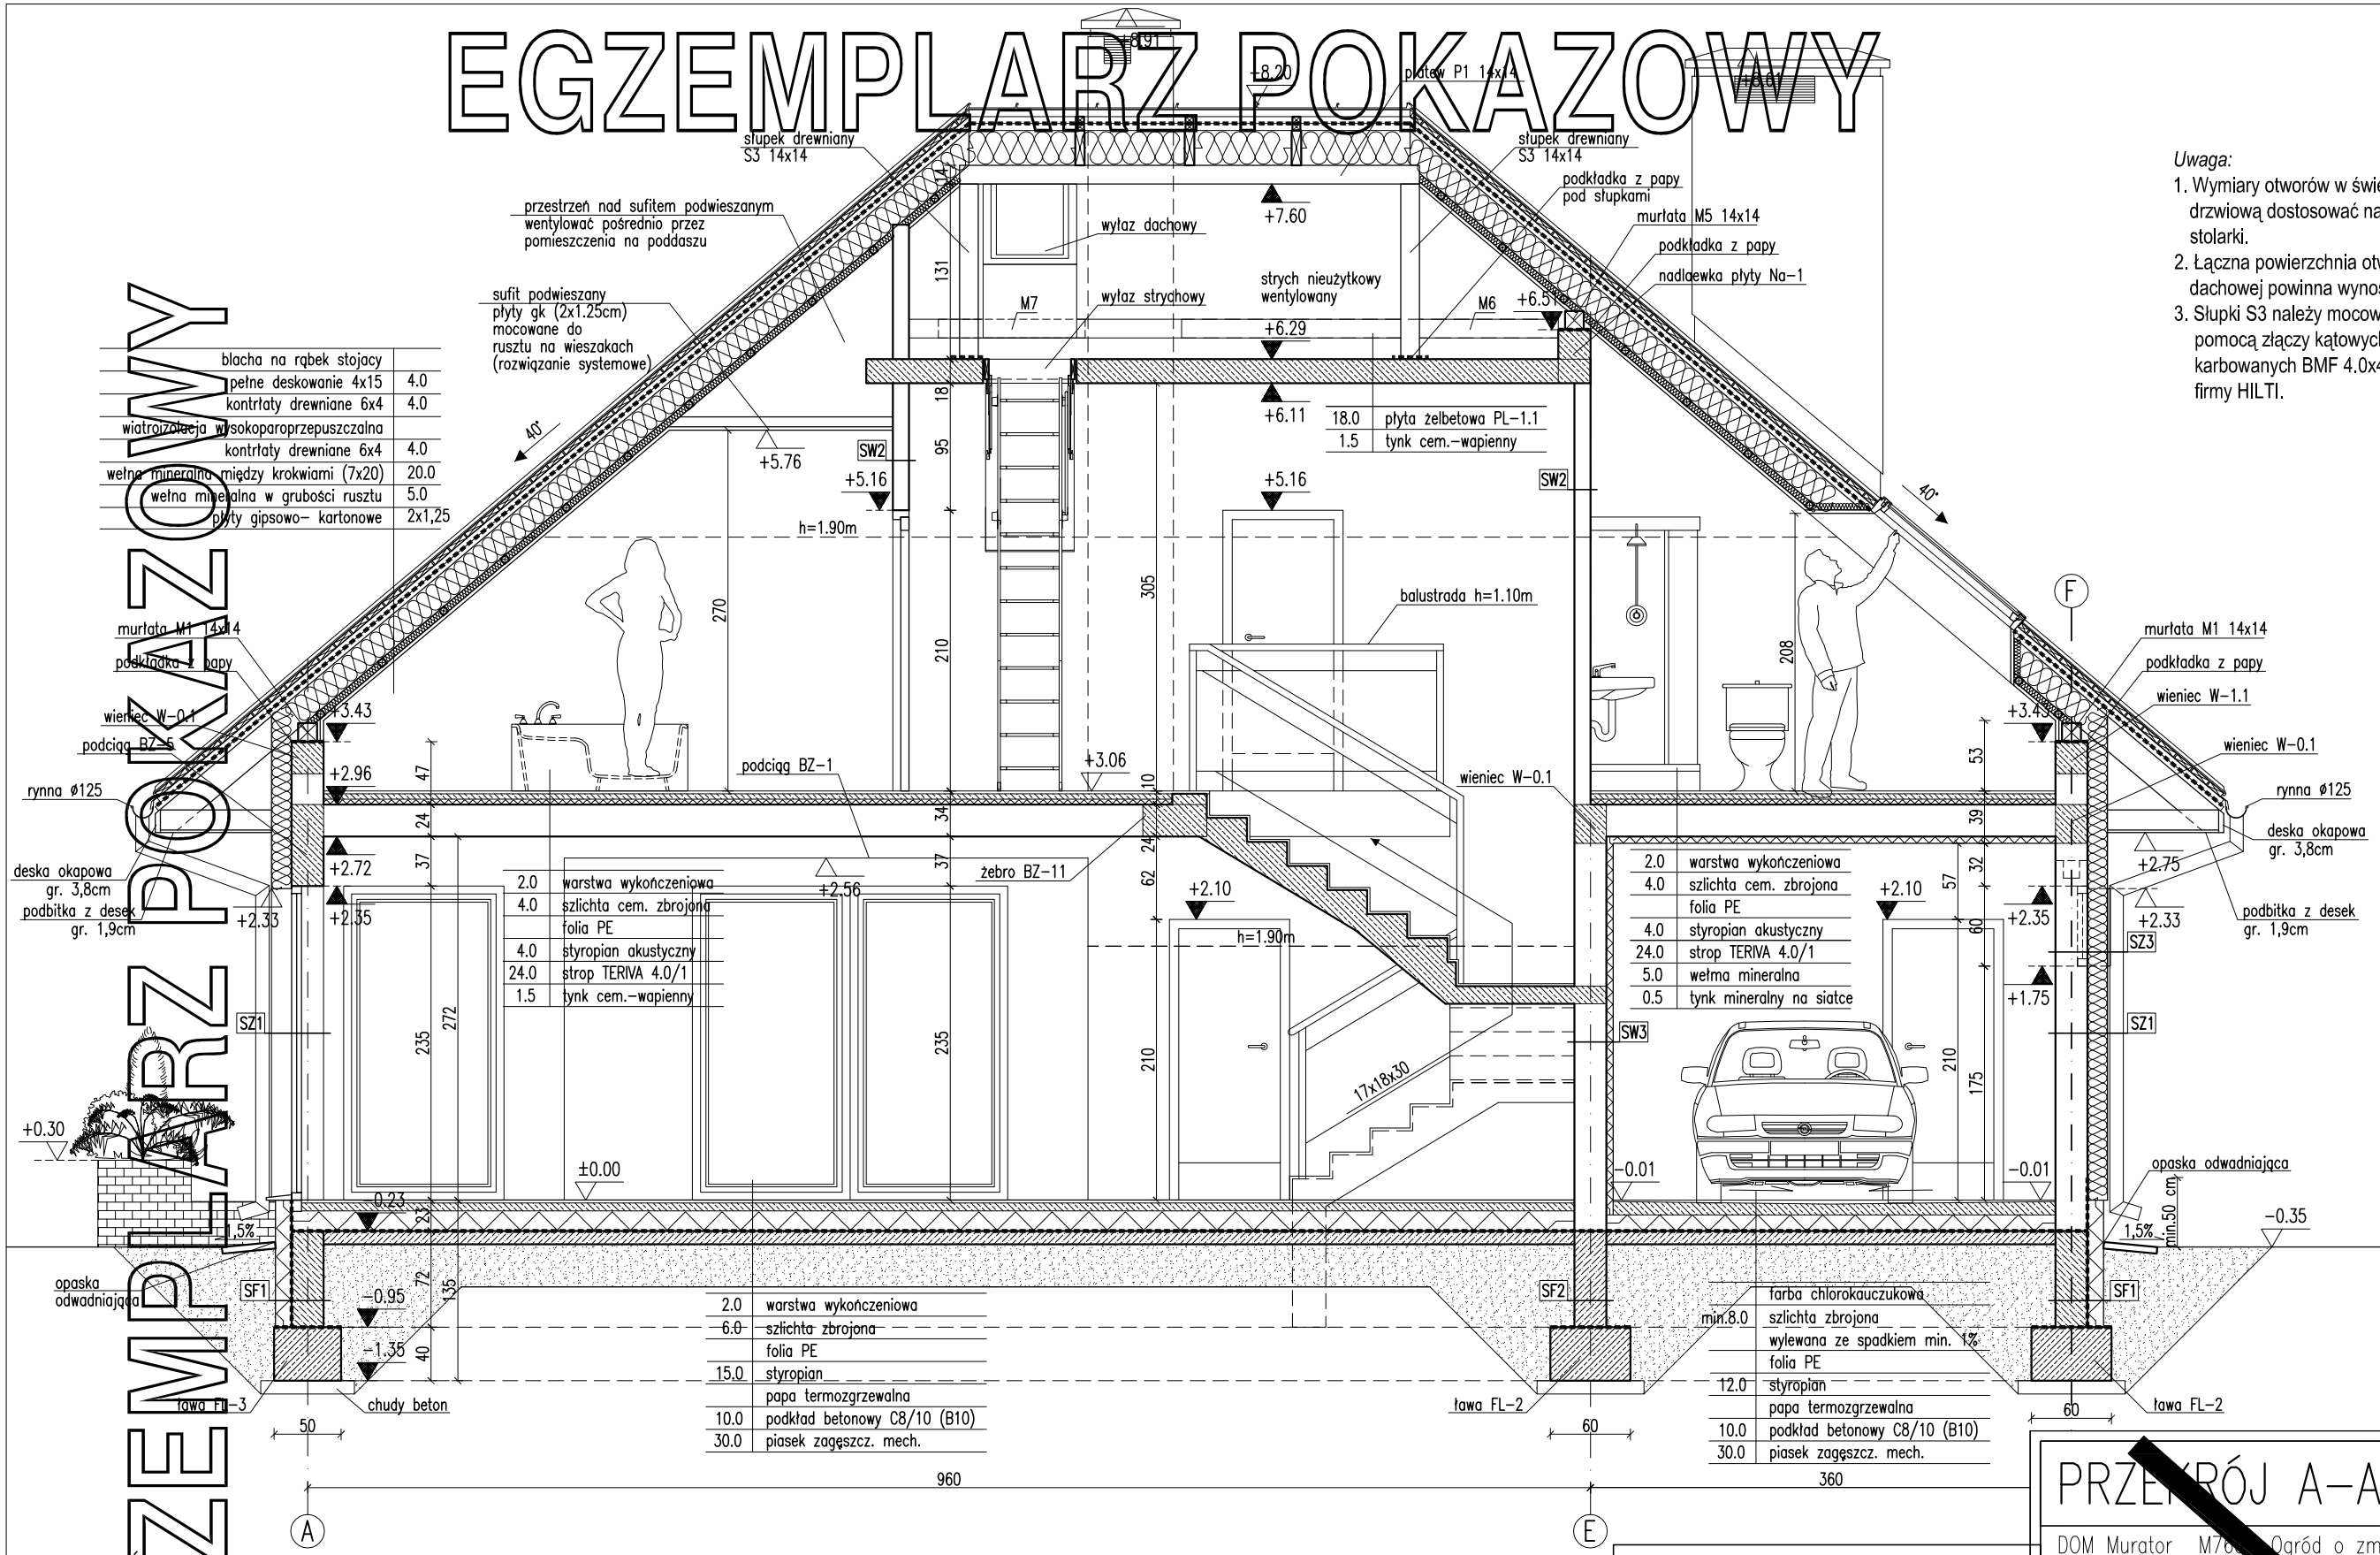

	blacha na rąbek stojący	
	pełne deskowanie 4x15	4.0
	kontrłaty drewniane 6x4	4.0
	wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna	
	kontrłaty drewniane 6x4	4.0
	wełna mineralna między krokwiami (7x20)	20.0
	wełna mineralna w grubości rusztu	5.0
	płyty gipsowo- kartonowe	2x1,25

18.0	płyta żelbetowa PL-1.1
1.5	tynk cem.-wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cem. zbrojona
	folia PE
4.0	styropian akustyczny
24.0	strop TERIVA 4.0/1
1.5	tynk cem.-wapienny

2.0	warstwa wykończeniowa
4.0	szlichta cem. zbrojona
	folia PE
4.0	styropian akustyczny
24.0	strop TERIVA 4.0/1
5.0	wełma mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

2.0	warstwa wykończeniowa
6.0	szlichta zbrojona
	folia PE
15.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C8/10 (B10)
30.0	piasek zagęszcz. mech.

	farba chlorokauczukowa
min.8.0	szlichta zbrojona wylewana ze spadkiem min. 1%
	folia PE
12.0	styropian
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C8/10 (B10)
30.0	piasek zagęszcz. mech.

Uwaga:

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
2. Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestrzeni dachowej powinna wynosić 1:500 jej powierzchni.
3. Słupki S3 należy mocować do płyty żelbetowej PL-1.1 za pomocą złączy kątowych BMF typu-90 przy użycia gwoździ karbowanych BMF 4.0x40mm oraz kotew HSA M10x90/20 firmy HILTI.

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	bloczki betonowe
	2 x dysperbit
12.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	płytki klinkerowe od poziomu terenu do poziomu ±0.00

SF2	
24.0	bloczki betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
0.5	tynk mineralny na siatce

SZ2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
15.0	styropian/ ruszt drewniany
	zaprawa klejowa na siatce
2.5	kontrłata
2.5	łata
2.5	deska elewacyjna

SZ3	boczne ściany lukarn
2.5	płyty g-k na ruszcie drewnianym 2x1.25
	paroizolacja
5.0	wełna mineralna
14.0	wełna mineralna między pod płatwią
	wiatroizolacja
2.0	płyta OSB
18.0	styropian
	tynk mineralny na siatce

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
5.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
2.5	płyta gipsowo- kartonowa
7.5	stelaż

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

DOM Murator M70[illegible] Ogród o zmierzchu – wariant I

OBIEKT: BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY

ADRES BUDOWY:

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. Katarzyna [illegible]ńska, upr. nr MA/082/04 — PODPIS

AUTOR ADAPTACJI — PODPIS

WM murator PROJEKT — WM. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.

PROJEKT: ARCH.

NR RYS: A6

MAJ 2010