


EGZEMPLARZ POKAZOWY

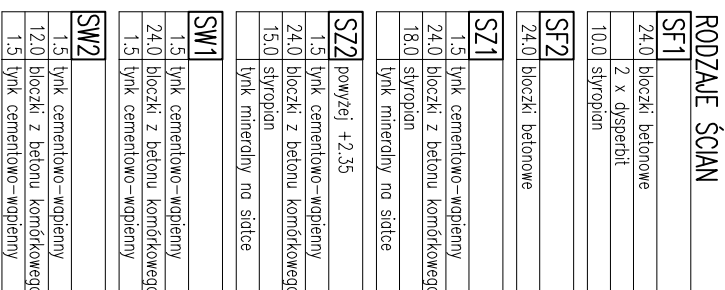

Uwagi:
Wymiarzy otworów w świetle muru pod siłarkę okienka i drzwiowa
dostosować na budowę muru pod siłarkę okienka i drzwiowa
Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przelazie dachowej
powinna wynosić 1,7004 m² (z wyjątkiem otworów pod osłonięciem)

EGZEMPLARZ POKAZOWY

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI**

w świetle muru pod stolarką okenną i drzwiową
budowlanych elementów bieżących zabudowane
Ustawa z dn. 4 lipca 1994r., t.j. jedn. Dz.U. z 2000nr. Nr. 60 poz. 2004.
Pozwolenia na budowę w przedmiotach dachowej
z 7-8000-pokazowy pokazowy egzemplarz prawa autorskiego.

[illegible]