


BEZPŁATNY PRÓBNIK

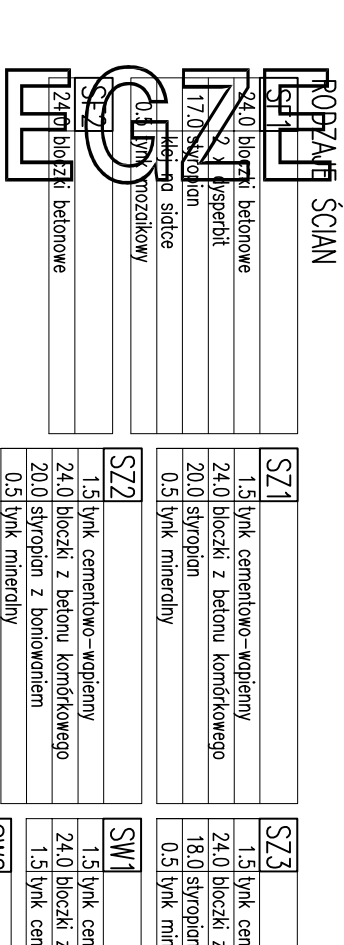

SZ3	
1.5 tynk cementowo-wapienny	
24,0 bloczki z betonu komórkowego	
18,0 styrodion	
0,5 tynk mineralny	
SW1	
1.5 tynk cementowo-wapienny	
24,0 bloczki z betonu komórkowego	
1.5 tynk cementowo-wapienny	
SW2	

U.S.	Spain	Germany
------	-------	---------

1. Wymiarzy otworów w świetle muru pod stłatką okienną, i drzwiową dostosować na budowie po wycozrze producenta stłatk.
- 2.Koriny w strefie nieogrzewanej budynku oraz ponad połacią dachu, izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr-5 cm.
- 3.W projekcie przewidziano otwór w stropie na okno, który nie ma być oknem konstrukcji) w przypadku adaptacji poddawać na cele mieszkalne.
4. Pomiędzy włazem strychowym a dachbawm wykonac podłogę z płyt OSB na tśszcie

**ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zapbironione
Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.j.)jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Pieczałka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

PRZEDKÓJ B-B		1:50
PROJEKT MURATOR SELEKCYJNY – WARIANT II		
OBIEKT	BUDYNEK SZKOLNO-RODZINNY W M. STOJĄCY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Świątkiewicz upr.nr. Bz./P/dok. 147/2004	POSIS
AUTOR ADAPTACJI		POSIS
WYMAGANIA MURATOR	M.M. MURATOR PROJEKT	BRUKA POSIS
PROJEKTOWAŁ	Sp. z o.o.	ARCH. A6