


EGZEMPLARZ POKAZOWY

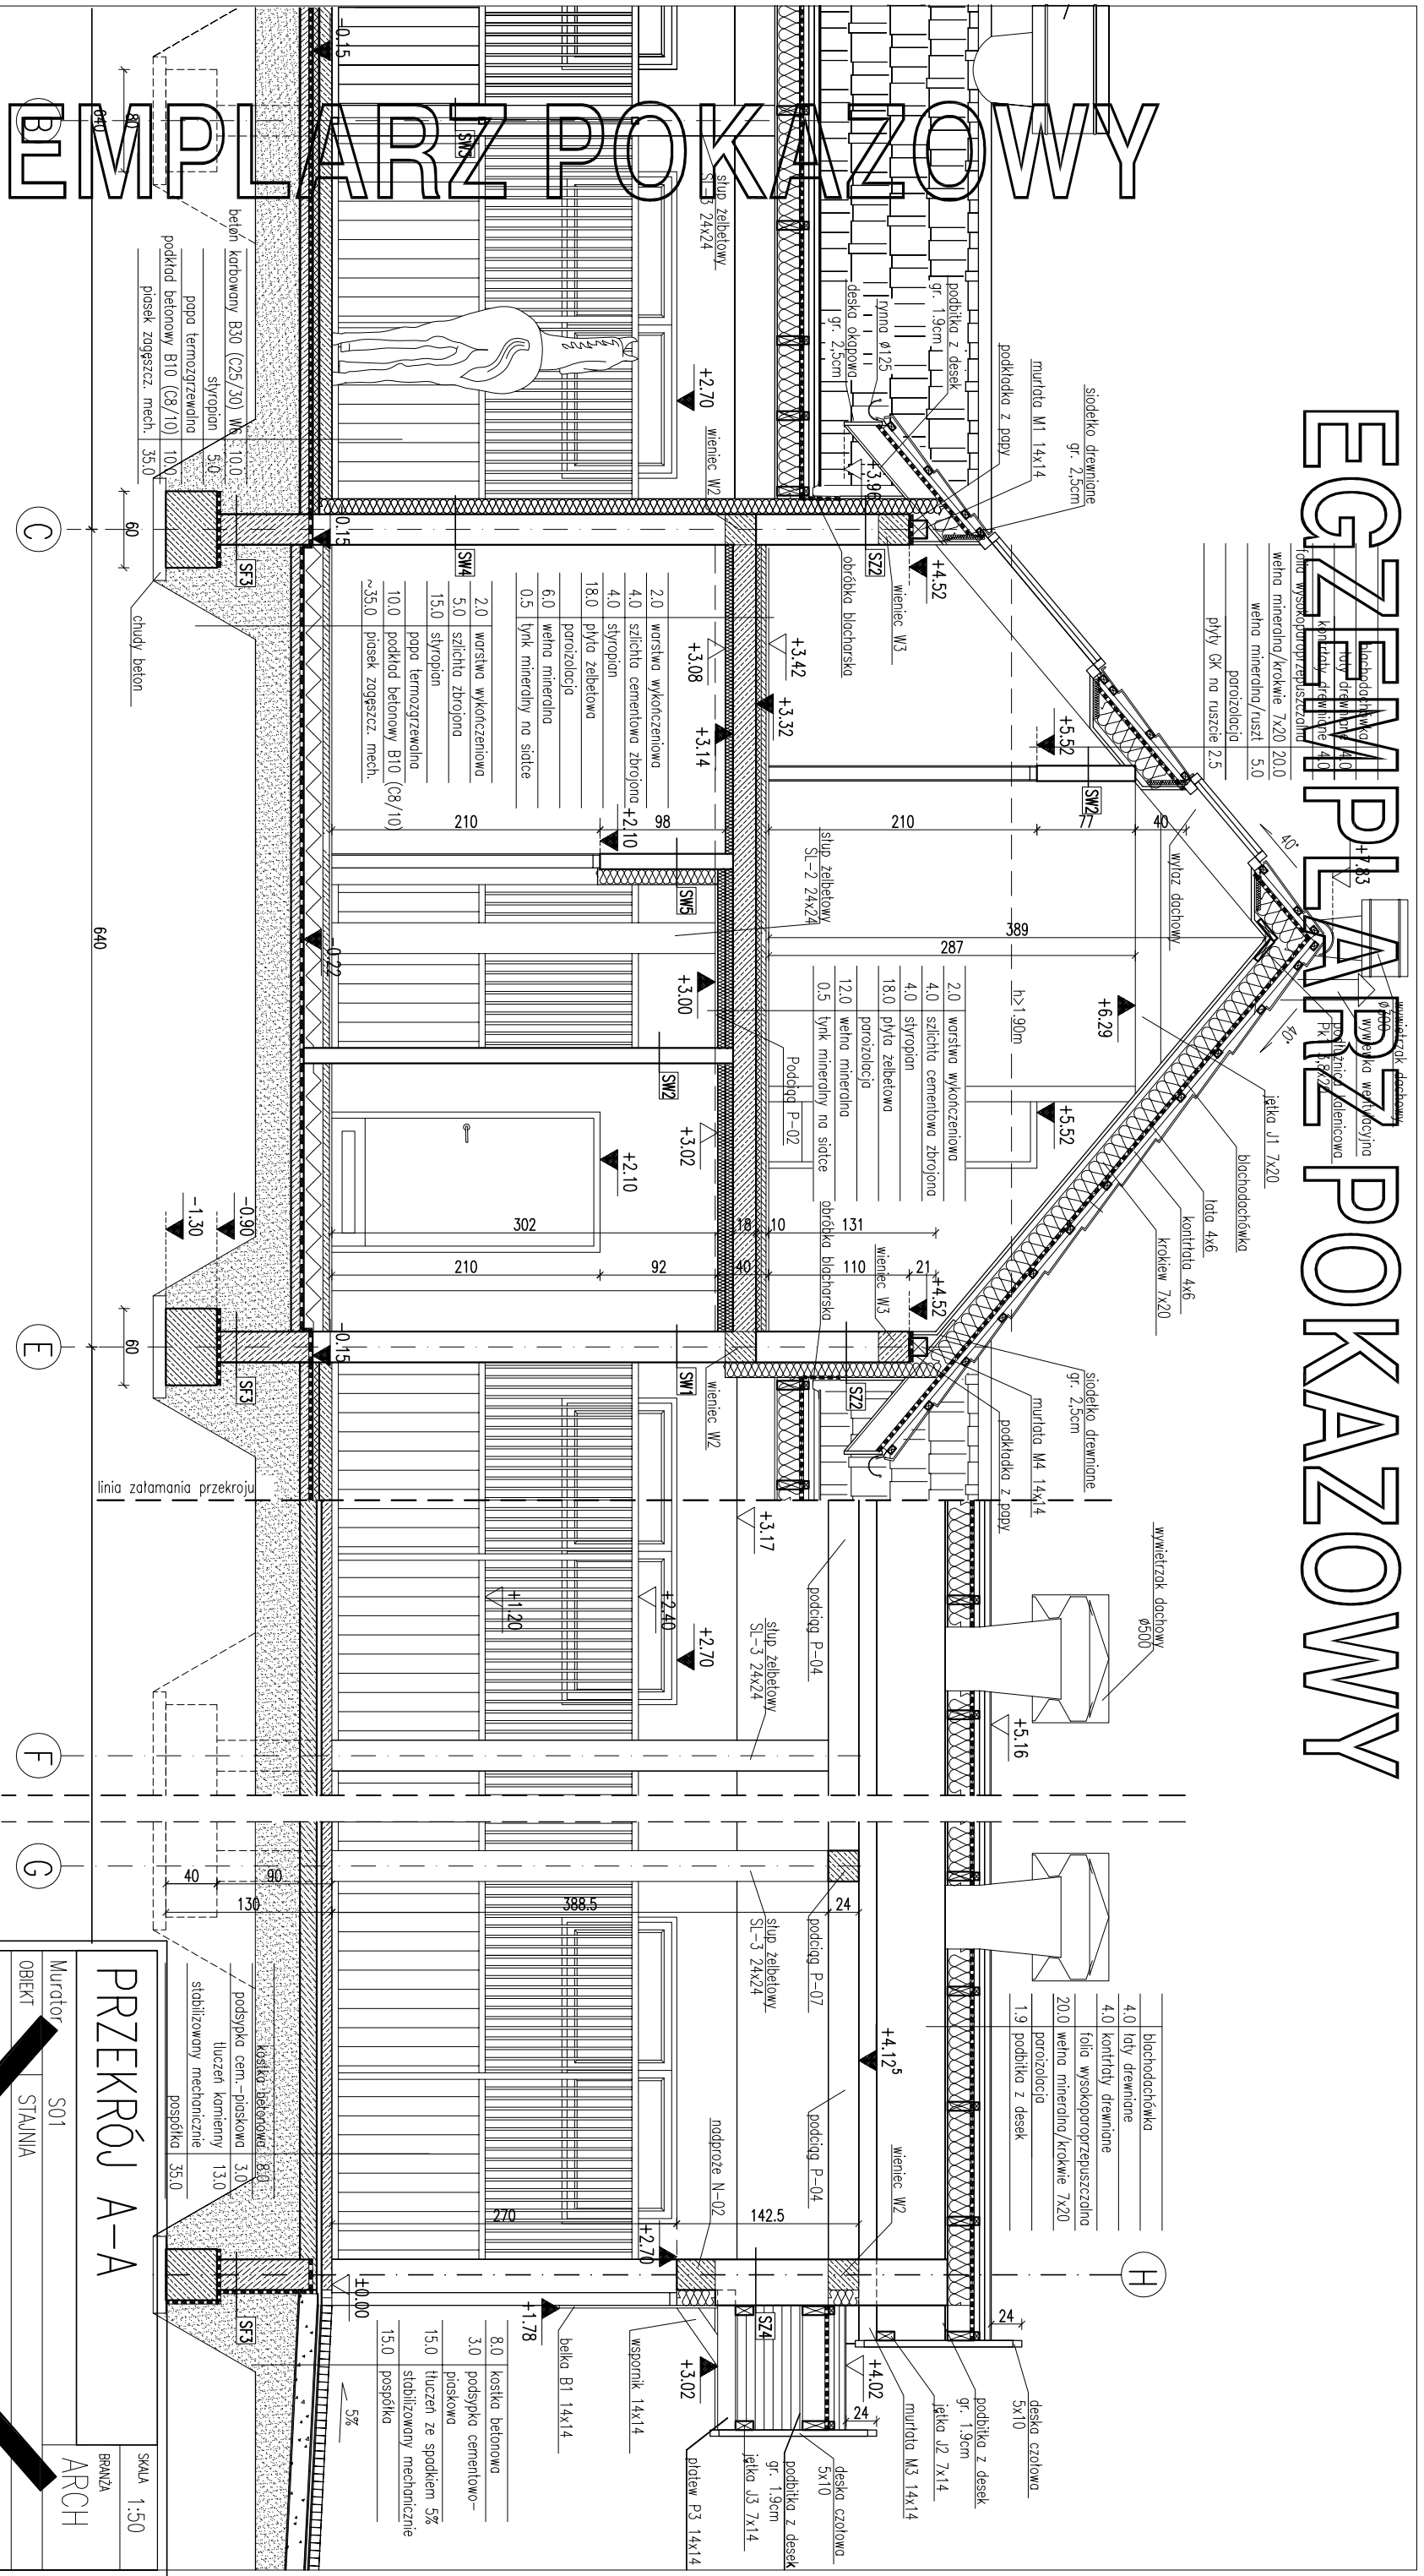

RODZAJ I SCALA		PRZEKRÓJ A-A	
SF1	SZ1	SZ3	SZ5
24.0 blokada zewnętrzna	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny	do poziomu +3.00
24.0 blokada wewnętrzna	24.0 blokada z betonu komórkowego	24.0 blokada z betonu komórkowego	36.0 blokada z betonu komórkowego
24.0 blokada zewnętrzna	12.0 styropian	4.0 ruszt drewniany	2.0 okładzina kamienna
SF2	0.5 tynk mineralny na siłce	2.0 deskowanie	
38.0 blokada zewnętrzna			
24.0 blokada wewnętrzna			
SF3	SZ2	SZ4	SW1
24.0 blokada zewnętrzna	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0 blokada wewnętrzna	24.0 blokada z betonu komórkowego	36.0 blokada z betonu komórkowego	24.0 blokada z betonu komórkowego
24.0 blokada zewnętrzna	12.0 styropian	1.5 tynk cementowo-wapienny	2.0 okładzina kamienna
24.0 blokada wewnętrzna	0.5 tynk mineralny na siłce	2.0 deskowanie	
SF4	SZ6	SW2	SW3
24.0 blokada zewnętrzna	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny	5.0 wypełniona drewnem do +1.20
24.0 blokada wewnętrzna	24.0 blokada z betonu komórkowego	24.0 blokada z betonu komórkowego	2.0 pręty stalowe +1.20/+2.40
24.0 blokada zewnętrzna	12.0 styropian	4.0 ruszt drewniany	
24.0 blokada wewnętrzna	0.5 tynk mineralny na siłce	2.0 deskowanie	
SF5	SZ7	SW4	SW5
24.0 blokada zewnętrzna	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny	1.5 tynk cementowo-wapienny
24.0 blokada wewnętrzna	24.0 blokada z betonu komórkowego	24.0 blokada z betonu komórkowego	24.0 blokada z betonu komórkowego
24.0 blokada zewnętrzna	12.0 styropian	4.0 ruszt drewniany	12.0 wypełniona drewnem do +1.20
24.0 blokada wewnętrzna	0.5 tynk mineralny na siłce	2.0 deskowanie	

Uwaga:

- Wymiary otworów w świetle muru pod solarne okienka i drzwiowa, dostosować na budowie po wytyczeniu linii osi.
- Podlogi i ściany od strony boków zabezpieczyć powierzchniowo przy pomocy odpowiedniej chemii, zgodnie z instrukcją producenta.
- W miejscu łączenia posadzek wykonać szczelną dyktację.

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

BRANŻA ARCH

Murator S01

OBJEKT STALNIA

ADRES BUDOWY

AUTOR PROJEKTU mgr inż. M. Dziwiałkowski upr.nr B. 12345/34/2004

SPRZĄDZAJĄCY PROJEKTU mgr inż. M. Dziwiałkowski upr.nr MA/KK/041

ADAPTUJĄCY

W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.

nr rys. 100

A5

2008