



EGZEMPLARZ POKAZOWY

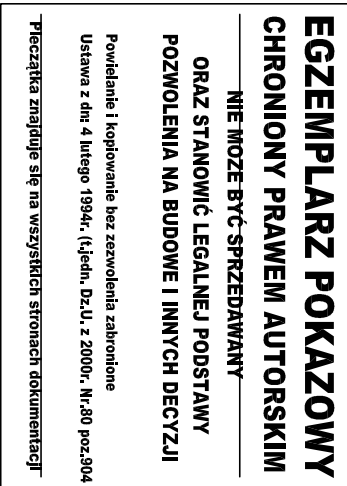

ROZDZIAŁ 5. ŚCIANY	
SF1	SF1
24,0 blocki betonowe	1,5 lmk cementowo-wapienny
120,0 c/a PRZEWIĄGNIOWANO	24,0 blocki z betonu komórkowego
SF2	SF2
38,0 blocki betonowe	1,5 lmk cementowo-wapienny
120,0 c/a PRZEWIĄGNIOWANO	24,0 blocki z betonu komórkowego
SF3	SF3
24,0 blocki betonowe	1,5 lmk cementowo-wapienny
SZ1	SZ1
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
12,0 styropian	0,5 lmk mineralny no ruszcie
SZ2	SZ2
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
12,0 styropian	0,5 lmk mineralny no ruszcie
SZ3	SZ3
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
4,0 ruszt drewniany	0,5 lmk mineralny no ruszcie
2,0 deskowane	
SZ4	SZ4
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
36,0 blocki z betonu komórkowego	0,5 lmk cementowo-wapienny
SZ5	SZ5
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
2,0 okładzina kamienna	
SW1	SW1
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
1,5 lmk cementowo-wapienny	
SW2	SW2
1,5 lmk cementowo-wapienny	12,0 blocki z betonu komórkowego
1,5 lmk cementowo-wapienny	
SW3	SW3
ono słobow	5,0 wapienno drewno do +1,20
2,0 ptył siłowe +1,20/+2,40	
SW4	SW4
1,5 lmk cementowo-wapienny	24,0 blocki z betonu komórkowego
12,0 welna mineralna	0,5 lmk mineralny no ruszcie
SW5	SW5
1,3 lmk cementowo-wapienny	12,0 blocki z betonu komórkowego
12,0 welna mineralna	0,5 lmk mineralny no ruszcie
SW6	SW6
2,5 ptył g-k no ruszcie	3,0 welna mineralna
2,5 ptył g-k no ruszcie	

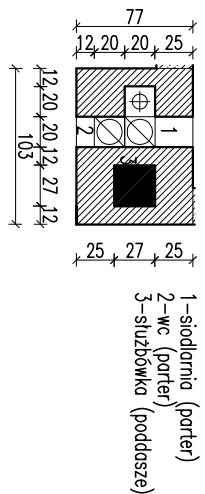

LEGENDA:

	<u>poidełko dla konia</u>	z wkładem kamionkowym pow. 0,07m
	<u>ziób</u>	-kanal wentylacyjny Ø15 pow. 0,018m

1. Wymiar otworu w świetle mułu pod statkikę okieną i drzwikową dostosować na budowie po wybozce producenta siatarki.
2. Podłogi i ściany do strony boków zabezpieczyć powłocznikowo przy pomocy odpornej chemicznie powłoki malarskiej zgodnie z instrukcją producenta.
3. W miejscu łączenia posadażek wykonać szczelną dyktalofoną.

[illegible]