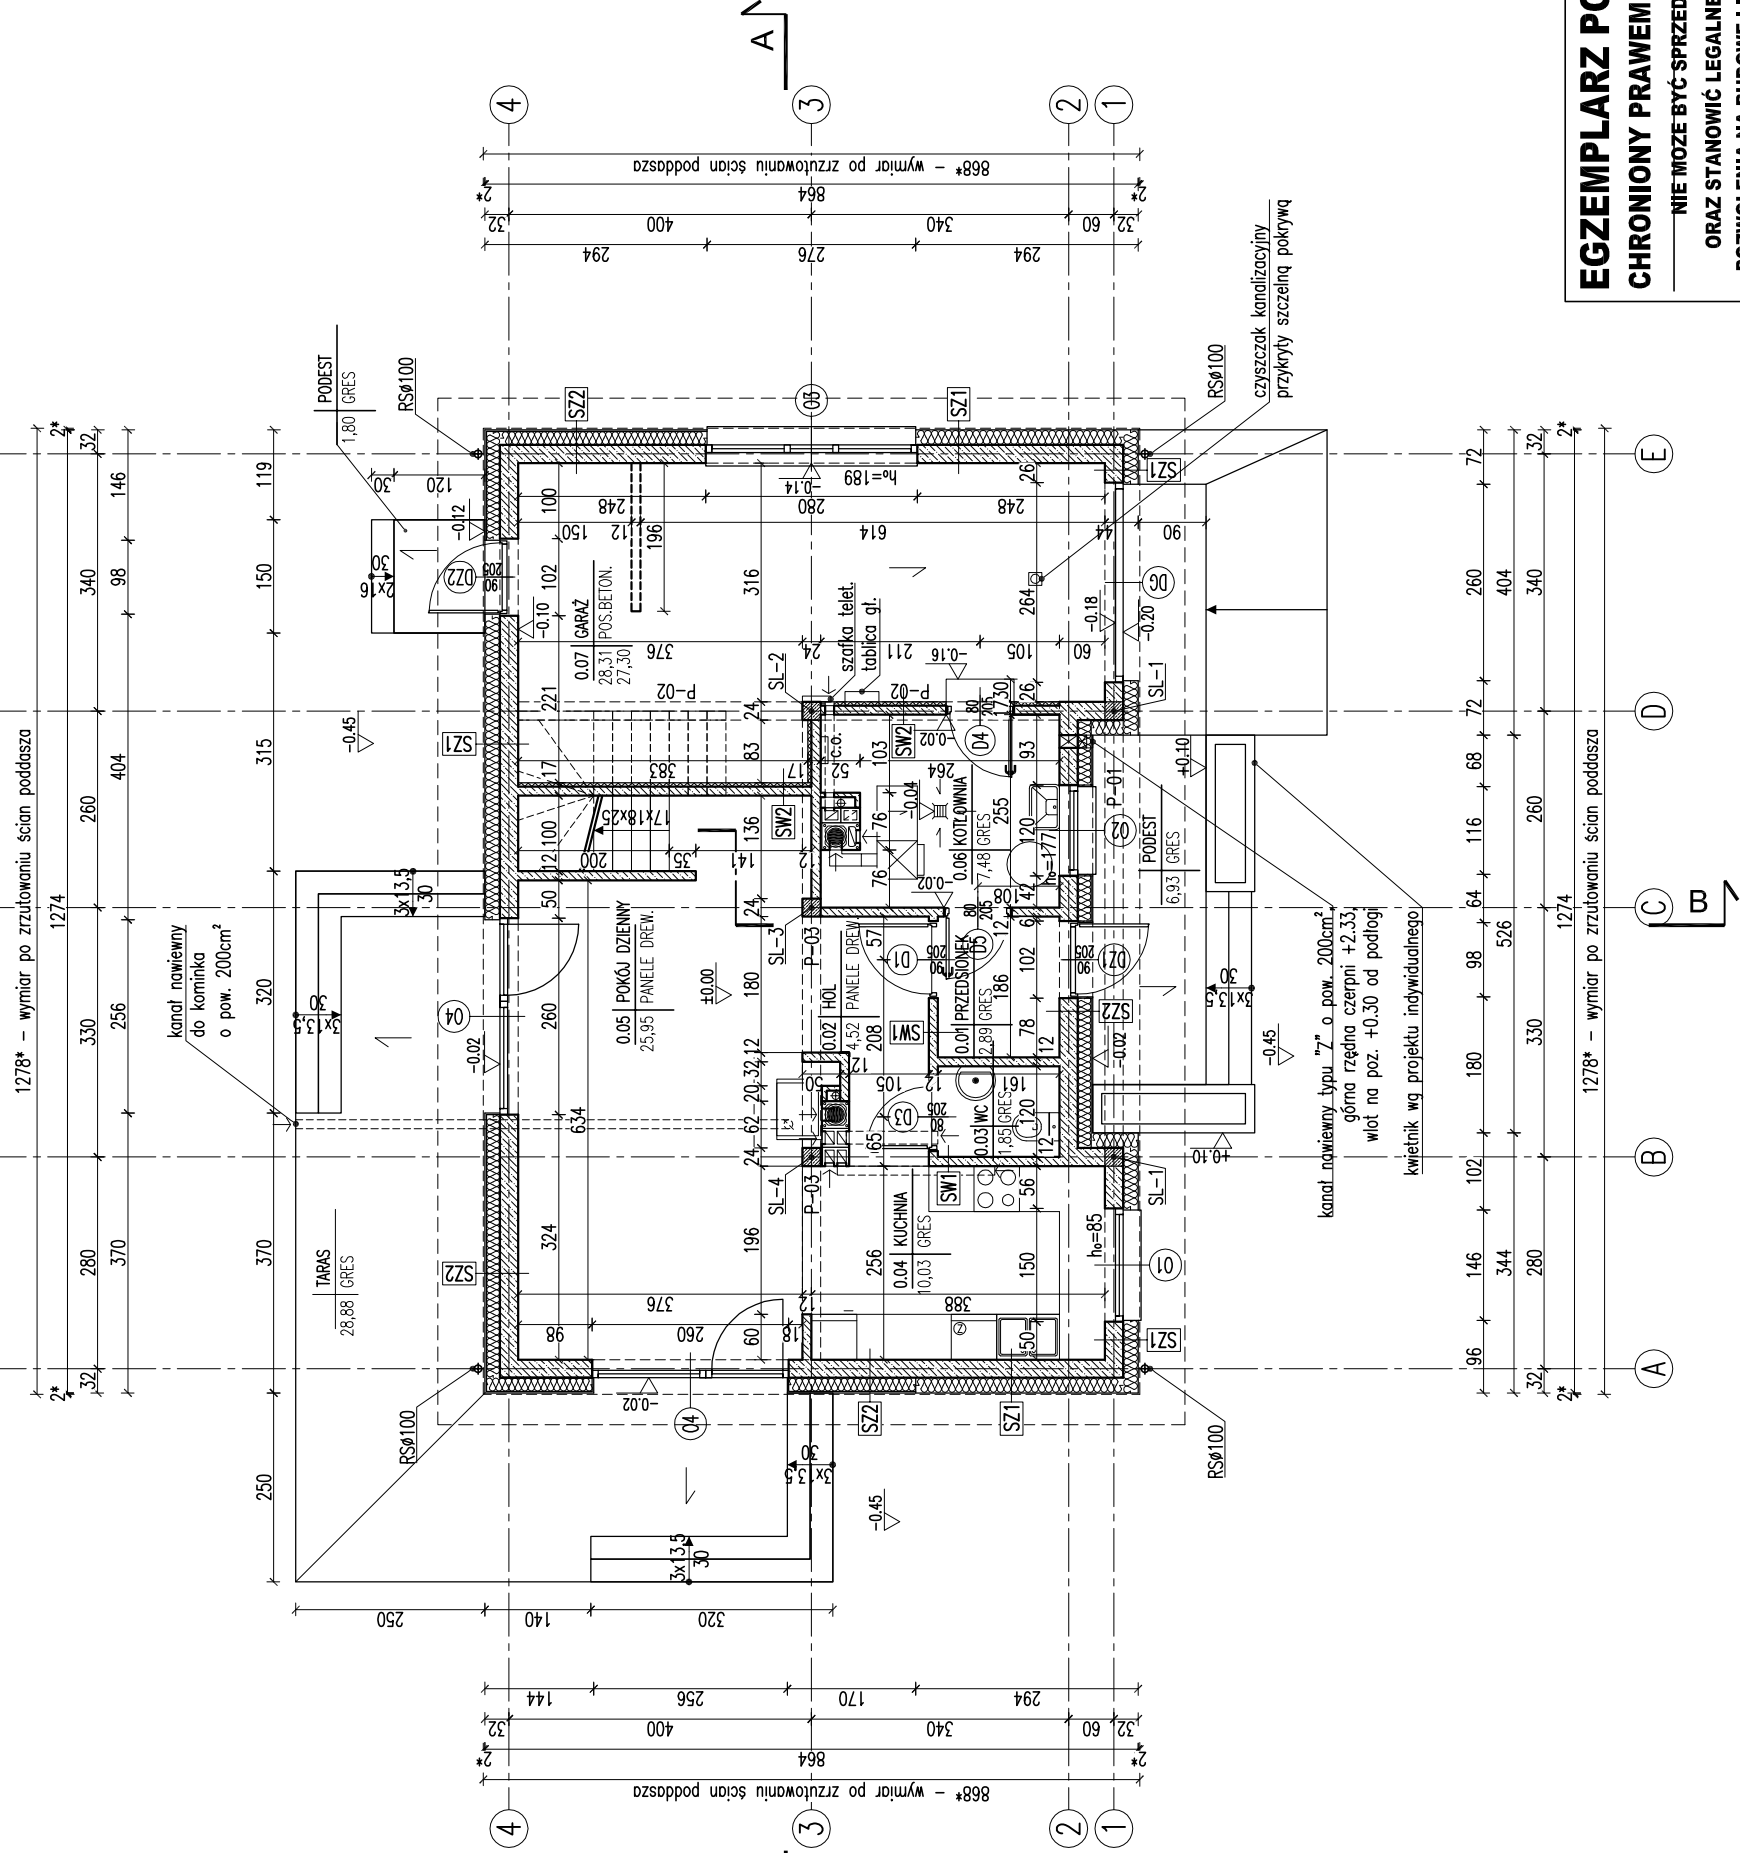


EGZEMPLARZ POKAZOWY

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	blozki betonowe
	2 x dysperbit
16.0	styropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	plytki klinkierowe od poz. terenu

SZ3	
1.5	tynek cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu kom6rkowego
22.0	stropian
0.5	tynek mineralny



2,0	prutki klinierowe od poz. terenu
SZ1	
1,5	tynek cementowo-wapienny
24,0	blocki z betonu komarkowego
20,0	styropian
0,5	tynek mineralny

SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

zob. stropian	0.5	tylnik mineralny
SZ2		
	1.5	tylnik cementowo-wapienny
	24.0	blocczy z betonu komórkowego
	18.0	stropian
		zaprawa klejowa na siatce
	2.0	panele elewacyjne drewnopodobne

SW2	
1.5	tynek cementowo-wapienny
12.0	blozki z betonu komórkowego
5.0	wetna mineralna
0.5	tynek mineralny na siatce

- kanał dymowy Ø200 mm
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²



1 - kuchnia
2 - pokój dzienny
3 - pokój dzienny
4 - wc
5 - kuchnia
K - pion kanalizacyjny

1 - kotłownia - parter
2 - garaż - parter
3 - kotłownia - parter
K - pion kanalizacyjny

~~RZUT PARTERU~~

WY	DOM MUR
IM	BEKT
	ADRES BUDOWY
UJ	AUTOR PROJEKTU
	ALTOR ADAPTACJI
aci	WMM inżynier PROJEKT

EGZEMPLARZ POKAZOWY

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

POZVOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZ

annals of the New York Academy of Sciences

adżke
Ustawa z dni: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 p

Wszystkie te sprawy, które w przeszłości były dla nas trudne, teraz są łatwe. Wierzę, że w przyszłości będziemy mogli osiągnąć jeszcze więcej. Wierzę, że w przyszłości będziemy mogli osiągnąć jeszcze więcej. Wierzę, że w przyszłości będziemy mogli osiągnąć jeszcze więcej.

[illegible]

Uwagi:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową mogą dochodzić do 2000 mm, w tym do 1000 mm w wybrze producenta stolarki. | Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 1, poz. 24, z późn. zmianami) |
| 2. | W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzki. | |
| 3. | Posadzki przed kominkiem wykonać z materiału niepalnego (tj. szeregocementu) o grubości 100 mm, a przed kominkiem i ściągający poza krawędzie drzwiowe po 30 cm; w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm). | Praktyka budowlana, wytyczne dla projektantów i wykonawców |

Piętarka znajduje się na wszystkich stronach dokumentu niepalnego (szerokości co najmniej 30 cm).

Wzrost gospodarki państwa

EGZEMPLARZ POKAZOWY